



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Култаевская средняя

школа

И.И. Сидорова, 19 мая 2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
№ 13/2025

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Култаевская средняя школа».
- 1.2. Адрес объекта: Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Култаево, ул. Романа Кашина д.88А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 3 этажа, 17811,3 кв. м.  
- наличие прилегающего земельного участка 33733 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2024 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_.
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Култаевская средняя школа».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614520, Пермский муниципальный округ, с.Култаево, ул. Школьная, д.6.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Кондратово, ул. Камская, -5б, тел.: 296-45-50, электронная почта: guo@permsky.permkrai.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: основное общее и среднее (полное) общее образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: 825 чел., посещаемость 1407 чел., вместимость 862 чел. 1 смена;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

**3. Состояние доступности объекта**

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
Остановка: «АЗС Култаево».  
Маршрут автобуса: №109 «Пермь-Култаево», 461 «Пермь-Подстанция Малиновская».
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 600 м.;
- 3.2.2. время движения (пешком): 7 мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)          | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН в том числе:   |                                                                |
| 2     | инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках | А                                                              |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  | А                                                              |
| 4     | с нарушениями зрения                         | Б                                                              |
| 5     | с нарушениями слуха                          | Б                                                              |
| 6     | с нарушениями умственного развития           | А                                                              |

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-И (К,Г,У) - доступно полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями слуха, умственного развития.<br>ДЧ-И (С,О) - доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДП-В (К,О,С,Г,У) - доступно полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.                                                                                     |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-И (К,Г,У) - доступно полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями слуха, умственного развития.<br>ДЧ-И (О,С) - доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения. |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О,У) - доступно полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственного развития.<br>ДЧ-И (Г,С) - доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, зрения. |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-В (К,О,С,Г,У) - доступно полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, умственного развития.                                                                                     |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-И (К,О,У) - доступно полностью избирательно для инвалидов,                                                                                                                                                                                                                 |



|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                   | передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития<br>ДЧ-И (С,Г) – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха и зрения. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В (К,О,С,Г,У) - доступно частично для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, умственного развития.                                                  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры. По результатам обследования здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская средняя школа расположенного по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, с.Култаево, ул. Романа Кашина д.88 А., установлено, что объект:

- полностью доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, опорно-двигательного аппарата, умственного развития;  
- доступен частично для инвалидов с нарушениями слуха (места обслуживания не оборудованы системой усиления звука), для инвалидов с нарушениями зрения (отсутствуют информационные таблички помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля).

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Организационные мероприятия.<br>Текущий ремонт.  |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | Организационные мероприятия                      |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт.<br>Организационные мероприятия   |
| 4     | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | Организационные мероприятия                      |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                          | Не требуется                                     |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)              | Не требуется                                     |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | Организационные мероприятия                      |
| 8.    | Все зоны и участки                                         | Текущий ремонт.<br>Организационные мероприятия   |

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: проведение текущего ремонта \_\_\_\_\_ в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- после выполнения мероприятий объект будет доступен для всех категорий людей с ограниченными возможностями.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения согласование не требуется:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края:  
<https://bezbarierov.permkrai.ru>

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Култаевская средняя школа «Интеграция»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 13/2025**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Култаевская средняя школа.
- 1.2. Адрес объекта: Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Култаево, ул. Романа Кашина д.88А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 3 этажа, 17811,3 кв. м.  
- наличие прилегающего земельного участка 33733 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2024 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_.
- 1.6. Название организации (учреждения) полное юридическое наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Култаевская средняя школа».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 614520, Пермский муниципальный округ, с.Култаево, ул. Школьная, д.6.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: начальное общее, основное общее и среднее общее образование.

**3. Состояние доступности объекта**

1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):  
Остановка «АЗС Култаево»  
Маршрут автобуса: №109 «Пермь-Култаево», 461 «Пермь-Подстанция Малиновская».
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: автобус: №109 Пермь-Култаево.
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 600м.;
- 3.2.2. время движения (пешком): 7 мин.;
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет;
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)          | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Все категории инвалидов и МГН в том числе:   |                                                                |
| 2     | инвалиды передвигающиеся на креслах-колясках | А                                                              |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата  | А                                                              |
| 4     | с нарушениями зрения                         | Б                                                              |
| 5     | с нарушениями слуха                          | Б                                                              |
| 6     | с нарушениями умственного развития           | А                                                              |

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-И (К,Г,У) - доступно полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями слуха, умственного развития.<br>ДЧ-И (С,О) - доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДП-В (К,О,С,Г,У) - доступно полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.                                                                                     |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-И (К,Г,У) - доступно полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями слуха, умственного развития.<br>ДЧ-И (О,С) - доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения. |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О,У) - доступно полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственного развития.<br>ДЧ-И (Г,С) - доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, зрения. |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-В (К,О,С,Г,У) - доступно полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, умственного развития.                                                                                     |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-И (К,О,У) - доступно полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития<br>ДЧ-И (С,Г) - доступно частично                               |



|   |                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                   | избирательно для инвалидов с нарушением слуха и зрения.                                                                                                                                  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В (К,О,С,Г,У) - доступно частично для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, умственного развития. |

**\*\* Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры. По результатам обследования здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Култаевская средняя школа, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский муниципальный округ, с.Култаево, ул. Романа Кашина д.88 А., установлено, что объект:

- полностью доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, опорно-двигательного аппарата, умственного развития;

- доступен частично для инвалидов с нарушениями слуха (места обслуживания не оборудованы системой усиления звука), для инвалидов с нарушениями зрения (отсутствуют информационные таблички помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля).

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Организационные мероприятия. Текущий ремонт.     |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | Организационные мероприятия                      |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт.<br>Организационные мероприятия   |
| 4     | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | Организационные мероприятия                      |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                          | Не требуется                                     |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)              | Не требуется                                     |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | Организационные мероприятия                      |
| 8.    | Все зоны и участки                                         | Текущий ремонт.<br>Организационные мероприятия   |

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: проведение текущего ремонта \_\_\_\_\_ в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- после выполнения мероприятий объект будет доступен для всех категорий людей с ограниченными возможностями.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения согласование не требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) \_\_\_\_\_;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации \_\_\_\_\_;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) \_\_\_\_\_;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта акте обследования объекта к паспорту доступности объекта \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края:  
<https://bezbarierov.permkrai.ru>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>8</u> л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>12</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>12</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>7</u> л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>8</u> л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>5</u> л.  |

Результаты фотофиксации на объекте фотографии в приложении.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на     л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

### Руководитель комиссии:

|             |           |          |
|-------------|-----------|----------|
| _____       | _____     | _____    |
| (Должность) | (Подпись) | (Ф.И.О.) |

### Члены комиссии:

|                                                 |                  |                             |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <u>консультант управления соц. развитием</u>    | <u>[Подпись]</u> | <u>Жигорникова А.С.</u>     |
| (Должность)                                     | (Подпись)        | (Ф.И.О.)                    |
| <u>начальник отдела обеспечения доступности</u> | <u>[Подпись]</u> | <u>Общественникова В.В.</u> |
| <u>уп. и соц. сфера</u>                         | (Должность)      | (Ф.И.О.)                    |
| _____                                           | _____            | _____                       |
| (Должность)                                     | (Подпись)        | (Ф.И.О.)                    |

В том числе:

**представители общественных  
организаций инвалидов**



Менчикова  
(Ф.И.О.)

3 АМ - ДИРЕКТОРА

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

(протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_.

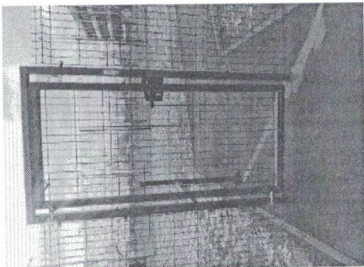
I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

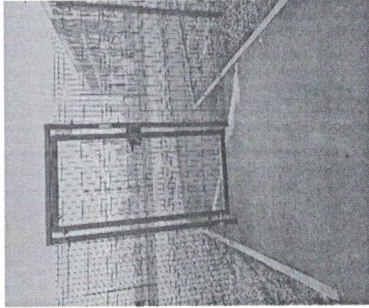
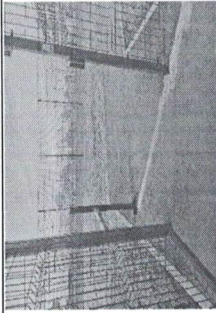

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Култаевская средняя школа «Интеграция»

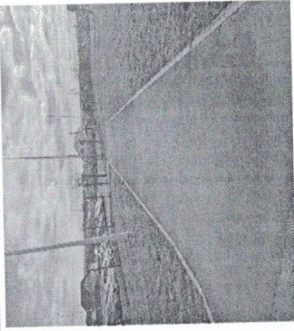
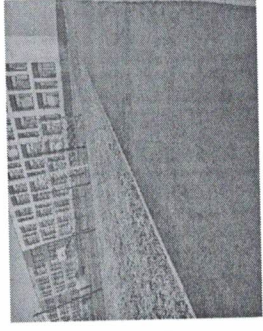
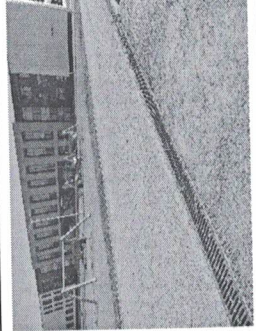
Пермский край, Пермский муниципальный округ, с.Култаево, ул. Романа Кашина д.88 А

(наименование объекта, адрес)


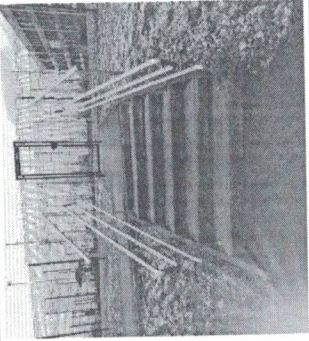
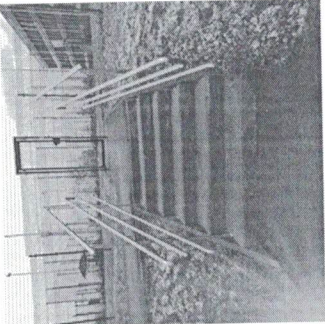
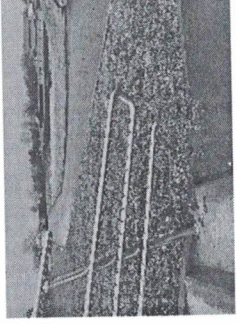
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив                                                                      | Ссылка на норматив        | Наличие элемента |            |                                                                                     | Фактическое состояние<br>(в т.ч. результаты замеров)                            | Выявленные нарушения и замечания                    |                                  |
|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |                                                    |                                                                               |                           | есть/нет         | № на плане | фото                                                                                |                                                                                 | Содержание (обозначить соответствие т ли нормативу) | Значимо для инвалида (категория) |
| 1     | 2                                                  | 3                                                                             | 4                         | 5                | 6          | 7                                                                                   | 8                                                                               | 9                                                   | 10                               |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         |                                                                               |                           |                  |            |                                                                                     |                                                                                 |                                                     |                                  |
| 1.1.1 | Вход на территорию или участок                     | следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте | п. 5.1.1 СП 59.13330.2020 | есть             |            |  | Вход на территорию не оборудован доступными для инвалидов элементами информации | Не соответствует нормативу                          | К,О,С,Г,У                        |


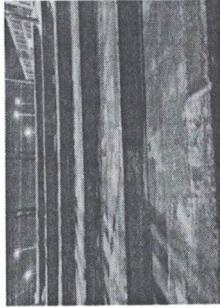
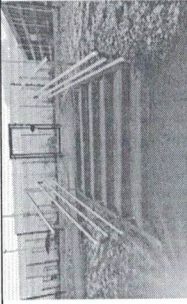


|       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |      |                                                                                     |                                                                                                                        |                         |           |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1.1.2 | Калитки                                 | - не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН.<br>- для беспрепятственного проезда через калитку (ворота) инвалида на кресле-коляске бортовые камни, другие перепады на пути следует выполнять в одном уровне с пешеходными путями | п. 5.1.2, п. 5.4.8 СП 59.13330.2020 | есть |   | Калитка выполнена из прозрачных материалов, перепады высот отсутствуют.                                                | Соответствует нормативу | К,О,С     |
| 1.1.3 | Ширина прохода в ограждении             | не менее 0,9 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | п. 5.1 СП 136.13330.2012            | есть |   | Ширина прохода калитки 1,2 м                                                                                           | Соответствует нормативу | К         |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |      |                                                                                     |                                                                                                                        |                         |           |
| 1.2.1 | Маршрут движения на территории          | покрытие ровное, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | п. 5.1.11 СП 59.13330.2020          | есть |  | Маршрут движения по территории ровный, из твердых материалов (асфальтовое покрытие), не создает вибрацию при движении. | Соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |
| 1.2.2 | Покрытие из бетонных плит или брусчатки | толщина швов между плитами не более 0,01 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | п. 5.1.11 СП 59.13330.2020          | нет  | X                                                                                   | Покрытие из бетонных плит или брусчатки отсутствует                                                                    | Соответствует нормативу | К,О,С-    |

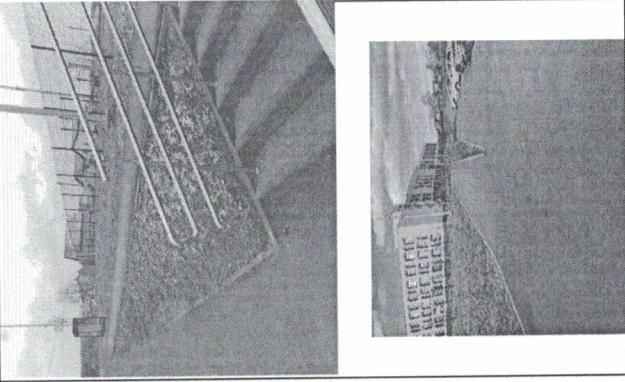
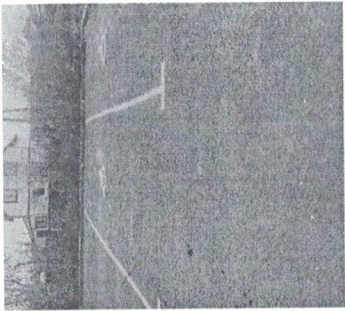
|       |                                                                                      |                                                                                                                      |                           |      |                                                                                      |                                                                      |                            |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.2.3 | Ширина доступного маршрута движения                                                  | не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м)                                                            | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 | есть |     | Ширина пути движения от 2 м и более                                  | Соответствует нормативу    | К             |
| 1.2.4 | - Продольный уклон пешеходных путей (кроме лестниц и пандусов)<br>- Поперечный уклон | не более 40‰ (1:25), в стесненных условиях допускается увеличивать до 80‰ (1:12,5)<br>от 5 до 20‰ (от 1:200 до 1:50) | п. 5.1.7 СП 59.13330.2020 | есть |    | Продольный уклон не превышает 5%<br>Поперечный уклон не превышает 1% | Соответствует нормативу    | К, О, С       |
| 1.2.5 | Пешеходные пути                                                                      | на одном уровне с проезжей частью                                                                                    | п. 5.1.4 СП 59.13330.2020 | есть |    | Пешеходные пути на одном уровне с проезжей частью не выделены        | Соответствует нормативу    | К, О, С       |
| 1.2.6 | Система средств информационной поддержки                                             | обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН                                                                 | п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 | нет  | X                                                                                    | Система средств информационной поддержки отсутствует                 | Не соответствует нормативу | К, О, Г, С, У |
| 1.2.7 | На основных путях движения людей                                                     | предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха                                                            | п. 5.3.1 СП 59.13330.2020 | есть |  | На основных путях движения людей предусмотрены места отдыха          | Соответствует нормативу    | К, О, С       |

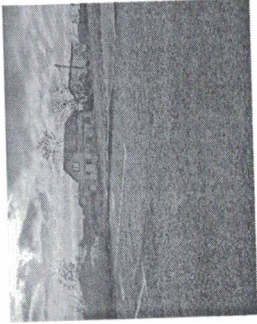
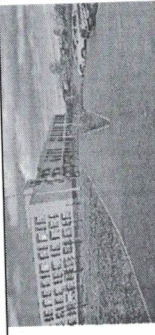
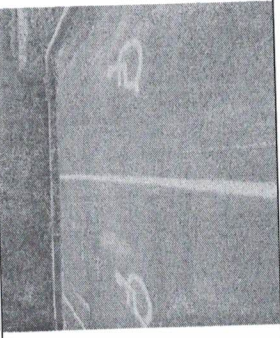


|       |                            |                                                                                                                                                    |                                                               |      |                                                                                      |                                                                                                                      |                         |     |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 1.2.8 | Скамейки для инвалидов     | - с опорой для спины;<br>подлокотником;<br>- местом для кресел-колясок.                                                                            | п. 5.3.1 СП<br>59.13330.2020,<br>п. 5.12 СП<br>136.13330.2012 | есть |    | Скамейки для инвалидов, с опорой для спины;<br>Подлокотником.                                                        | Соответствует нормативу | К,О |
| 1.3   | <b>Лестница (наружная)</b> |                                                                                                                                                    |                                                               |      |                                                                                      |                                                                                                                      |                         |     |
| 1.3.1 | Поручни лестниц            | - с двух сторон лестничного марша;<br>- при ширине лестницы 4 м и более установлены центральные двусторонние поручни.                              | п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017<br>п. 5.1.13 СП 59.13330.2020      | есть |    | Поручни расположены с двух сторон лестничного марша                                                                  | Соответствует нормативу | О,С |
| 1.3.2 | Высота поручней лестницы   | 0,9 м, расположены в одной вертикальной плоскости                                                                                                  | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020                                    | есть |   | Высота поручней лестницы 0,9 м, расположены в одной вертикальной плоскости                                           | Соответствует нормативу | О,С |
| 1.3.3 | Лестничный поручень        | Перед нижним и верхним маршами лестницы, завершающие части поручней должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. | п. 5.2.7.2 ГОСТ Р 51261-2017<br>п. 5.1.13 СП 59.13330.2020    | есть |  | Перед нижним и верхним маршами лестницы, завершающие части поручней выступают за границы лестничного марша на 0,3 м. | Соответствует нормативу | О,С |

|       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |      |                                                                                    |                                                                                                       |                                  |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 1.3.4 | Ширина<br>лестничного<br>марша                                                      | не менее 1,35 м.                                                                                                                                                                                                                                          | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2020                                   | есть |   | Ширина лестничного<br>марша 1,6 м                                                                     | Соответствует<br>нормативу       | О   |
| 1.3.5 | Ширина проступи<br>лестниц<br>Высота ступеней                                       | - 0,35 – 0,4 м.<br>- 0,12 – 0,15 м.                                                                                                                                                                                                                       | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2020                                   | есть |  | Ширина проступи<br>лестницы – 0,4м<br>Высота ступеней-0,15<br>м.                                      | Соответствует<br>нормативу       | О,С |
| 1.3.6 | Форма и размеры<br>ступеней.                                                        | Одинаковы по размерам<br>ширины проступи и высоты<br>подъема ступеней.                                                                                                                                                                                    | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2020                                   | есть |  | Форма и размеры<br>ступеней одинаковы<br>по размерам ширины<br>проступи и высоты<br>подъема ступеней. | Соответствует<br>нормативу       | О,С |
| 1.3.7 | Контрастные<br>полосы на<br>проступи краевых<br>ступеней<br>лестничных<br>маршей    | одна или несколько<br>противоскользящих полос,<br>контрастных с<br>поверхностью ступени, как<br>правило, желтого цвета,<br>общей шириной 0,08 - 0,1 м.                                                                                                    | п. 6.2.8 СП<br>59.13330.2020<br>п. 4.3.3.4 ГОСТ<br>Р 59812-2021 | нет  | X                                                                                  | Контрастные полосы<br>на проступи краевых<br>ступеней лестничных<br>маршей отсутствуют.               | Не<br>соответствует<br>нормативу | О,С |
| 1.3.8 | Тактильно-<br>контрастные<br>указатели,<br>выполняющие<br>функцию<br>предупреждения | глубиной 0,5 - 0,6 м и<br>шириной, равной ширине<br>лестничного марша, на<br>расстоянии 0,3 м от кромки<br>проступи первой ступени<br>лестницы (риффы типа<br>усеченных конусов,<br>усеченных куполов,<br>цилиндров, расположенных<br>в линейном порядке) | т. 4 (рис. А.3,<br>приложение А)<br>ГОСТ Р 52875-<br>2018       | нет  | X                                                                                  | Тактильно-<br>контрастные<br>указатели,<br>выполняющие<br>функцию<br>предупреждения<br>отсутствуют    | Не<br>соответствует<br>нормативу | С   |



|       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |      |                                                                                     |                                                |                            |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1.3.9 | Лестница                                                                                                                                                                                         | продублирована пандусом<br>подъемным устройством<br>или лифтом                                                                                                                                                                                                                                                                                | п. 5.1.14 СП<br>59.13330.2020 | есть |    | Лестница<br>продублирована<br>плывным подъемом | Соответствует<br>нормативу | К             |
| 1.4   | <b>Пандус (наружный) - отсутствует</b><br><b>Если пандус отсутствует – необходимо удалить п. 1.4.1 – 1.4.6 удалить, оставив п. 1.4</b><br><b>Если пандус имеется – необходимо удалить п. 1.4</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |      |                                                                                     |                                                |                            |               |
| 1.5   | <b>Автостоянка и парковка</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |      |                                                                                     |                                                |                            |               |
| 1.5.1 | Парковочные<br>места                                                                                                                                                                             | определяется расчетом, при<br>числе мест от общего<br>числа:<br>- до 100 мест 5%, но не<br>менее одного места;<br>- от 101 до 200 – 5 мест и<br>дополнительно 3% числа<br>мест свыше 100;<br>- от 201 до 500 – 8 мест и<br>дополнительно 2% числа<br>мест свыше 200;<br>- 501 и более – 14 мест и<br>дополнительно 1% числа<br>мест свыше 500 | п. 5.2.1 СП<br>59.13330.2020  | есть |  | Имеются два<br>парковочных места               | Соответствует<br>нормативу | К, О, С, Г, У |

|       |                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |      |                                                                                    |                                                                                                            |                         |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1.5.2 | Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида | - размеры 6,0 x 3,6 м;<br>- вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м.                                                                                         | п. 5.2.4 СП 59.13330.2020                                                         | есть |  | Габариты места для стоянки 6,0 x 3,6 м                                                                     | Соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |
| 1.5.3 | Расстояние до входа в предприятие, организацию или учреждение                           | - не далее 50 м                                                                                                                                                             | п. 5.2.2 СП 59.13330.2020                                                         | есть |  | Расстояние от стоянки до входа в учреждение 40 м.                                                          | Соответствует нормативу | К,О,С     |
| 1.5.4 | Знаки на поверхности стоянки и знаки на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.)  | Каждое машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой, за габаритами проезжей части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м. | п. 5.2.1 СП 59.13330.2020<br>Приложение А п. 1.24.3 (Рис. Б.16) ГОСТ Р 51256-2018 | есть |  | Машино-место для транспортного средства инвалида обозначено дорожной разметкой, дорожный знак отсутствует. | Соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |

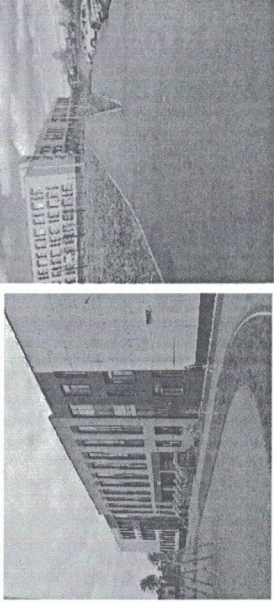
### Работа по адаптации объектов

| № п/п                   | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание                                                                                                                             | Виды работ                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.1                     | Территория, прилегающая к зданию (участок)         | Оборудовать вход на территорию доступными для инвалидов элементами информации.<br>Установить систему средств информационной поддержки. | Организационные мероприятия. |
| 1.3.                    | Лестница (наружная)                                | Установить контрастные полосы на проступи краевых ступеней.<br>Не требуется                                                            | Текущий ремонт.              |
| ОБЩИЕ требования к зоне |                                                    |                                                                                                                                        |                              |

### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования |
|---------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                             | N на плане | N фото |                                                                           |
| 1                                           | 3          | 4      | 5                                                                         |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Территория, прилегающая к зданию</p> | <p>ДП-И (К,Г,У) - доступно полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями слуха, умственного развития.</p> <p>ДЧ-И (С,О) – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата.</p> |  | <p>Организационные мероприятия. Текущий ремонт.</p> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

Комментарий к заключению:

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
 <\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

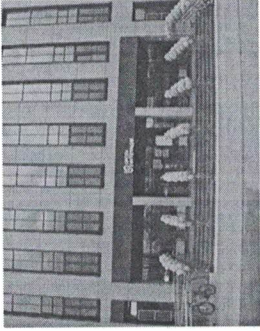

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

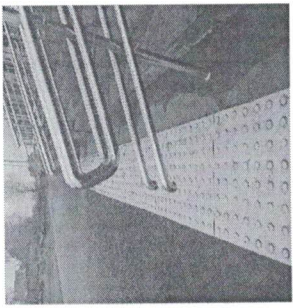
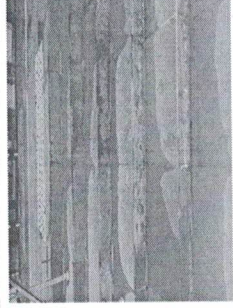
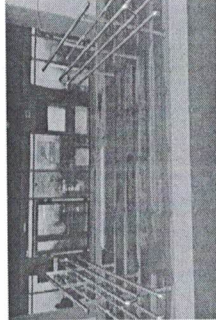

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Култаевская средняя школа «Интеграция»

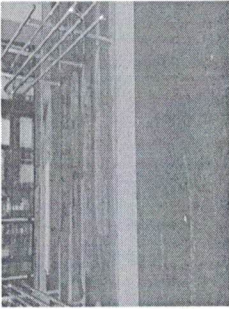
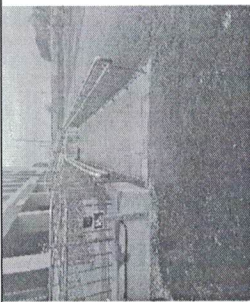
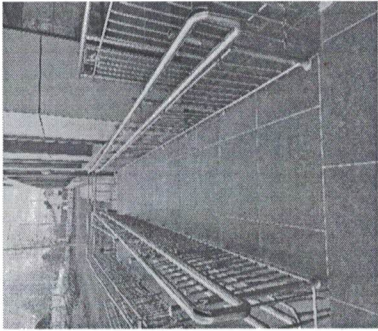
Пермский край, Пермский муниципальный округ, с.Култаево, ул. Романа Кашина д.88 А

(наименование объекта, адрес)

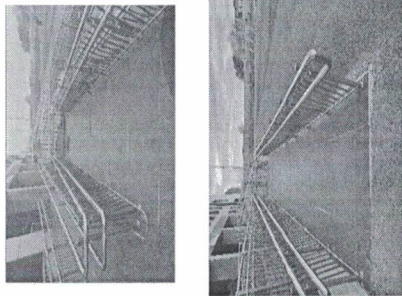

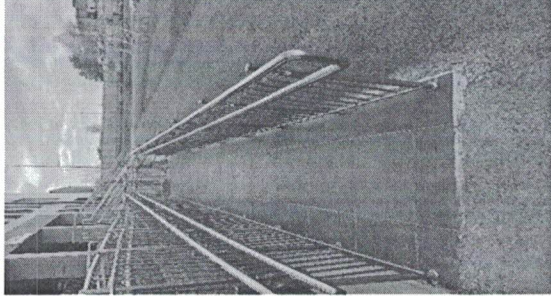
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив                                                                                                           | Ссылка на норматив                                       | Наличие элемента |            |                                                                                      | Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)                                              | Выявленные нарушения и замечания                    |                                  |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |                                                    |                                                                                                                    |                                                          | есть/нет         | № на плане | фото                                                                                 |                                                                                                | Содержание (обозначить соответствие т ли нормативу) | Значимо для инвалида (категория) |
| 1     | 2                                                  | 3                                                                                                                  | 4                                                        | 5                | 6          | 7                                                                                    | 8                                                                                              | 9                                                   | 10                               |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                |                                                                                                                    |                                                          |                  |            |                                                                                      |                                                                                                |                                                     |                                  |
| 2.1.1 | Поручни лестниц                                    | - с двух сторон лестничного марша; - при ширине лестницы 4 м и более установлены центральные двусторонние поручни. | п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017<br>п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 | есть             |            |   | Ширина лестницы 15м, поручни установлены через 3м                                              | Соответствуют нормативу                             | О,С                              |
| 2.1.2 | Высота поручней лестницы                           | Высота поручня - 0,9 м. При двухуровневом - поручни должны быть расположены в одной вертикальной плоскости.        | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020; п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017   | есть             |            |  | Двухуровневые поручни, высота 0,9 и 0,7 м; поручни расположены в одной вертикальной плоскости. | Соответствуют нормативу                             | О,С                              |

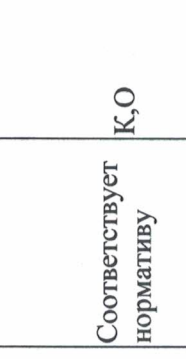






|       |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |                                                                                      |                                                                                                                                               |                            |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| 2.1.3 | Лестничный поручень                                               | Перед нижним и верхним маршами лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. | п. 5.1.13 СП 59.13330.2020, п. 5.2.7 ГОСТ Р 51261-2017 | есть |    | Перед нижним и верхним маршами лестницы предусматриваются завершающие части поручней, которые выступают за границы лестничных маршей на 0,3 м | Соответствуют нормативу    | О,С |
| 2.1.4 | Ширина лестничного марша                                          | не менее 1,35 м.                                                                                                                                                                   | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020                             | есть |    | Ширина лестничного марша 15м.                                                                                                                 | Соответствуют нормативу    | О   |
| 2.1.5 | - Ширина проступи<br>лестниц;<br>- Высота подступенка             | Ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м<br>- высоту ступеней от 0,12 до 0,15 м.                                                                                        | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020                             | есть |    | Ширина проступи 0,35 м, высота 0,15 м.                                                                                                        | Соответствуют нормативу    | О,С |
| 2.1.6 | Форма и размеры ступеней.                                         | Одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подступа ступеней.                                                                                                                  | п. 5.1.12 СП 59.13330.2020                             | есть |   | Ступени одинаковые по размерам ширины проступи и высоты подступа ступеней.                                                                    | Соответствуют нормативу    | О,С |
| 2.1.7 | Контрастные полосы на проступи краевых ступеней лестничных маршей | одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м.                                            | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020                              | нет  |  | Контрастные полосы на проступи краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют                                                                 | Не соответствует нормативу | С   |



|       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                              |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|
| 2.1.8 | Тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения | глубиной 0,5 - 0,6 м и шириной, равной ширине лестничного марша, на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестницы (рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке)                                                                                                                                                        | т. 4 (рис. А.3, приложение А) ГОСТ Р 52875-2018                     | есть |   | Тактильно-контрастные указатели, глубиной 0,5 м и шириной, равной ширине лестничного марша, на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестницы.                                    | Соответствуют нормативу С    |  |
| 2.1.9 | Лестница                                                            | продублирована пандусом или подъемным устройством                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020                                          | есть |   | Лестница продублирована пандусом.                                                                                                                                                              | Соответствуют нормативу К    |  |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                              |  |
| 2.2.1 | Ограждения с поручнями у пандуса                                    | - двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м;<br>- верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходов части пандуса (краем бортика).<br>При перепаде высот входной площадки и поверхности тротуара не более 0,2 м допускается не менее чем с одной стороны устраивать пандус без поручня с уклоном не более 100‰ | п. 5.1.16, п. 6.1.2 СП 59.13330.2020;<br>п. 5.2.6 ГОСТ Р 51261-2017 | есть |  | Двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м;<br>- верхний и нижний поручни пандуса находятся в одной вертикальной плоскости с границами проходов части пандуса (краем бортика). | Соответствует нормативу К, О |  |

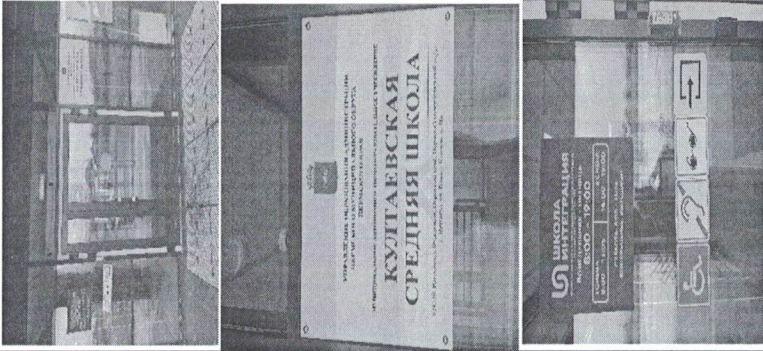
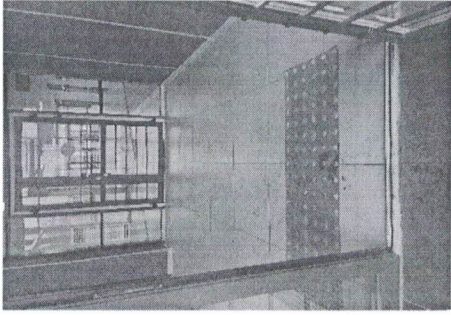


|       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |      |                                                                                     |                                                                                                                                         |                         |     |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 2.2.2 | Поручни пандусов                      | имеют с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины наклонного участка к этому участку горизонтальные площадки протяженностью не менее 0,3 м каждый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | п. 5.2.6.1 ГОСТ Р 51261-2017 | есть |    | Поручни пандуса имеют с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины наклонного участка пандуса на горизонтальные площадки на 0,3 м | Соответствует нормативу | К,О |
| 2.2.3 | Расстояние между поручнями пандуса.   | от 0,9 м до 1,0 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020   | есть |   | Расстояние между поручнями – 0,9 м                                                                                                      | Соответствует нормативу | КО  |
| 2.2.4 | Уклон одного подъема (марша) пандуса. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- от 30 до 40% (от 1:33 до 1:25) не более 15 м;</li> <li>- от 40 до 50% (от 1:25 до 1:20) не более 12 м;</li> <li>- от 50 до 60% (от 1:20 до 1:16,7) не более 9 м;</li> <li>- от 61 до 80% (от 1:16 до 1:12,5) не более 6 м;</li> </ul> В стесненных условиях допускается увеличение уклона до 100% при длине его наклонных плоскостей до 5,0 м, при этом передвижение людей на кресле-коляске должно быть с помощью сопровождающих лиц. | п. 5.1.14 СП 59.13330.2020   | есть |  | Уклон пандуса – 1:20 5%, длина одного марша – 7 м.                                                                                      | Соответствует нормативу | К   |

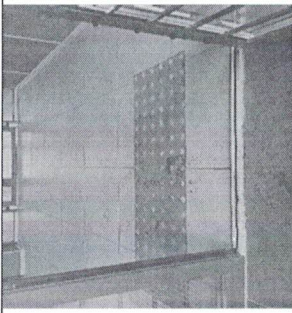
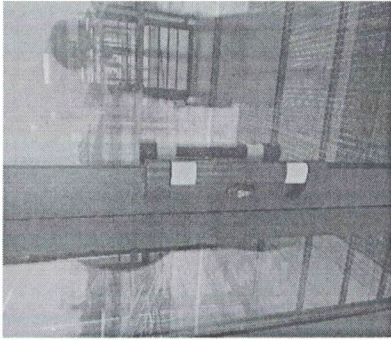

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |      |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                         |     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| Бортики по продольным краям марша пандуса                        | не менее 0,05 м                                                                                                                                                                                                                          | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020                       | есть |  |                                                                                          | Бортики по продольным краям марша пандуса 0,09 м                                                  | Соответствует нормативу | K,O |
| Горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса | - при встречном движении: ширина - 1,8 м, длина - 1,5 м, при каждом изменении направления пандуса - 1,8 x 1,8 м;<br>- при одностороннем движении: ширина - 1,5 м, длина - 1,5 м, при каждом изменении направления пандуса - 1,5 x 1,5 м. | п. 5.1.16 СП 59.13330.2020                       | есть |  | <br> | Горизонтальные площадки перед началом пандуса 2,20x6,0 м и после завершения пандуса 5,25x17,20 м. | Соответствует нормативу | K,O |
| Поверхность пандуса.                                             | - нескользкая, выделена цветом или текстурой, контрастная относительно прилегающей поверхности;<br>- допускается использовать металлические решетки с размерами ячеек 0,013 м х 0,018 м.                                                 | п. 5.1.17, п. 5.1.11, п. 5.1.18 СП 59.13330.2020 | есть |  |                                                                                        | Поверхность пандуса из нескользащей керамической плитки.                                          | Соответствует нормативу | K   |
| Входная площадка с пандусом                                      | При перепаде высот входной площадки и поверхности тротуара не более 0,2 м допускается не менее чем с одной стороны устраивать пандус без поручня с уклоном не более 100 %.                                                               | п. 6.1.2 СП 59.13330.2020                        | есть |  |                                                                                       | Перепады высот входной площадки и поверхности тротуара отсутствуют.                               | Соответствует нормативу | K,O |
| Входная площадка (перед дверью)                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |      |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                         |     |

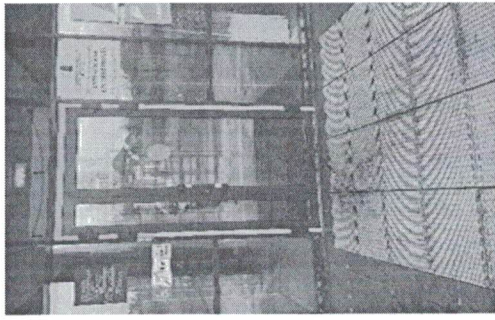
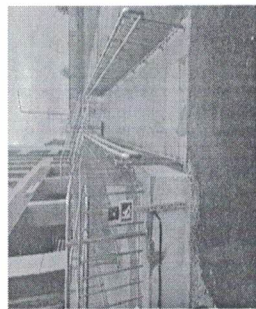


|       |                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                 |      |                                                                                    |                                                                                                                |                         |                           |
|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 2.3.1 | Размеры входной площадки                       | - с пандусом не менее 2,2 х 2,2 м.<br>- без пандуса не менее: при новом строительстве 1,6 х 2,2 м;<br>при реконструкции или в рамках "разумного приспособления" 1,4х1,8м | п. 6.1.4 СП 59.13330.2020                                       | есть |   | Размер входной площадки без пандуса 5,25х17,20 м.                                                              | Соответствует нормативу | K <sub>2</sub> O          |
| 2.3.2 | Входная площадка при входах, МГН доступных МГН | Имеет козырек, навес. Поверхность покрытия входной площадки твердая, не допускающая скольжения при намокании.                                                            | таблицы А.2. п. 2.4 СП 136.13330.2012 п. 6.1.4 СП 59.13330.2020 | есть |  | Входная площадка имеет навес, поверхность покрытия твердая из не скользкой керамической плитки, при намокании. | Соответствует нормативу | K <sub>2</sub> O, C, Г, у |
| 2.4   | Дверь (входная)                                |                                                                                                                                                                          |                                                                 |      |                                                                                    |                                                                                                                |                         |                           |

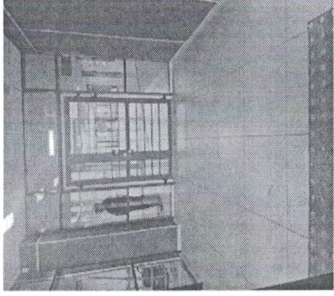


|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |      |                                                                                     |                                                                                                         |                         |           |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2.4.1 | Информация об объекте. | <p>- наличие;<br/>- визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания; -информационные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема</p> <p>- в местах, в которых находятся недоступные элементы здания, устанавливаются, при необходимости, указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.</p> | <p>п.5.1.3, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.4, 6.5.9<br/>СП 59.13330.2020<br/>п. 4.3.7.3 ГОСТ 52131-2019</p> | есть |   | Имеется информация об объекте, расположена на контрастном                                               | Соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |
| 2.4.2 | Ширина входной двери   | <p>ширина в свету не менее 0,9 м.<br/>При реконструкции, если дверные проемы в несущих конструкциях, допустимая ширина дверного проема в свету до 0,8 м.<br/>При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки 0,9 м.<br/>Задержка автоматического закрывания не менее 5 с.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020                                                                      | есть |  | Ширина в свету 0,95м, при открывании 2-ой створки – 1,35 м. с задержкой автоматического закрывания 5 с. | Соответствует нормативу | К         |

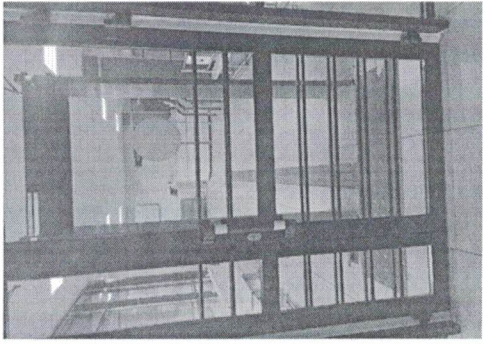
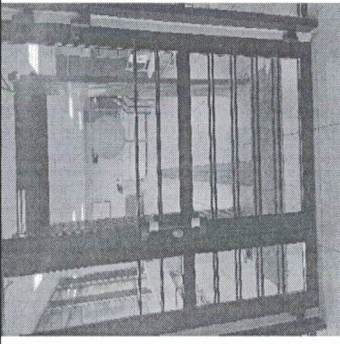


|       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |      |                                                                                     |                                                                                                 |                         |       |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 2.4.3 | Высота порога входной двери                                  | не более 0, 014 м                                                                                                                                                                                                                 | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020           | есть |    | Высота порога 0,014 м.                                                                          | Соответствует нормативу | К,О,С |
| 2.4.4 | Ручка двери                                                  | Имеет форму С- и П-образных ручек, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь-ручка двери. | п. 6.4.1, п. 6.4.3 СП 59.13330.2020 | есть |   | Ручка двери имеет П-образную форму, позволяет управлять ею одной рукой, имеют контрастный цвет. | Соответствует нормативу | К,О,С |
| 2.4.5 | Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей | - на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.<br>- контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками и т.п. той же яркости.                                                              | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020           | есть |  | Имеется контрастная маркировка на дверях на 1,3 м.                                              | Соответствует нормативу | С     |

|        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |                                                                                      |                                                                                    |                         |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 2.4.6  | Входные двери.<br><br>Информация о доступности объекта для инвалидов. | имеют символ, указывающий на доступность объекта для инвалидов.<br>- если объект доступен для инвалидов трех нозологий (К,Г,С), то устанавливаются все три знака<br>- при наличии тактильно-визуальной информационной таблички с названием и режимом работы объекта знак устанавливается следом за табличкой на том же уровне.                                     | есть                             | есть |     | Входные двери оборудованы информацией о доступности объектов                       | Соответствует нормативу | К,О,С,Г |
| 2.4.7  | Тактильные напольные указатели (ТНУ) у двери.                         | Предупреждающий указатель, конусы расположены в линейном порядке. Если дверь открывается на себя - на расстоянии, равном ширине полотна двери. Для раздвижных дверей и если дверь открывается от себя - на расстоянии 300 мм от положения двери в закрытом состоянии. Возможна замена ТНУ на грязесборные решетки при соответствии размеров тактильным указателям. | п. 6.1.8, 6.2.3 СП 59.13330.2020 | есть |   | Грязесборные решетки размещены у двери                                             | Соответствует нормативу | С       |
| 2.4.8. | Наружные вызывные устройства.                                         | Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей. Высота расположения оборудования от 0,85 до 1,1 м от поверхности пола, дороги.                                                                                                                                                                                                           | п. 6.1.1, 6.4.2 СП 59.13330.2020 | есть |  | Высота наружного вызывного устройства расположена от поверхности дороги на 0,85 м. | Соответствует нормативу | К,О,С   |
| 2.5    | Тамбур                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |                                                                                      |                                                                                    |                         |         |



|       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |      |                                                                                     |                                                                                                                                        |                         |       |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 2.5.1 | Размер тамбура               | Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.<br>Свободное пространство со стороны ручки двери: при открывании от себя - не менее 0,3 м; при открывании к себе - не менее 0,6 м. | п. 6.1.8 СП 59.13330.2020 | есть |    | Тамбур размером: глубина – 3,6 м, ширина – 3,02 м. Покрытие – плиточное. Имеется возможность разворота кресла-коляски на 180 градусов. | Соответствует нормативу | К     |
| 2.6   | Дверь из тамбура в помещение |                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |      |                                                                                     |                                                                                                                                        |                         |       |
| 2.6.1 | Ширина дверного полотна.     | Не менее 0,9 м                                                                                                                                                                                                                                       | п. 6.1.5 СП 59.13330.2020 | есть |   | Ширина дверного полотна 0,95 м.                                                                                                        | Соответствует нормативу | К,О   |
| 2.6.2 | Порог двери.                 | Не выше 0, 014 м.                                                                                                                                                                                                                                    | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | есть |  | Высота порога 0,014 м.                                                                                                                 | Соответствует нормативу | К,О,С |

|       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |                                                                                    |                                                                                                                              |                                   |  |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 2.6.4 | Контраст цвета.<br>Ручка двери                               | Имеет форму, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.<br>Контраст в сочетании цветов оборудования: дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п. | п. 6.4.1, п. 6.4.3 СП 59.13330.2020 | есть |   | Ручка двери выделена контрастом, имеет форму, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую применения больших усилий. | Соответствует нормативу К,О,С,Г,У |  |
| 2.6.5 | Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей | - на двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.<br>- контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками и т.п. той же яркости.                                                                                                                                 | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020           | есть |  | Имеется контрастная маркировка на дверях на уровне 1,3 м                                                                     | Соответствует нормативу С         |  |

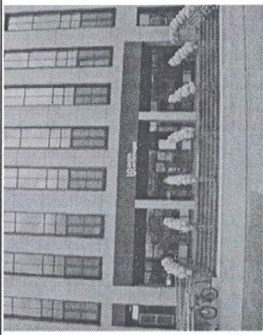
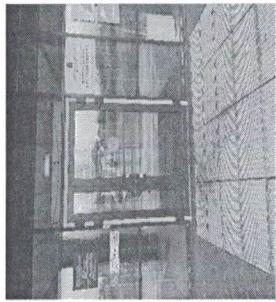
### Работа по адаптации объектов

| № п/п                   | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание                                                                 | Виды работ                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2.1                     | Лестница (наружная)                                | Нанести на проступи краевых ступеней лестничных маршей контрастные полосы. | Организационные мероприятия |
| ОБЩИЕ требования к зоне |                                                    | Привести в соответствие нормативным требованиям.                           |                             |

### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования) |   | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 1                                                          | 2 | N на плане | N фото |                                                                           |
| 1                                           |                                                            | 2 | 3          | 4      | 5                                                                         |



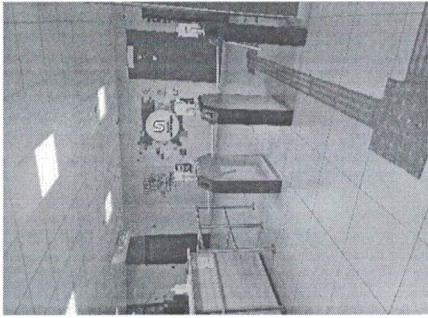
|                              |                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                      |                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p>Вход (входы) в здание</p> | <p>ДП-В (К,О,С,Г,У) - доступно полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственного развития.</p> |  |   | <p>Организационные мероприятия</p> |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

Комментарий к заключению:

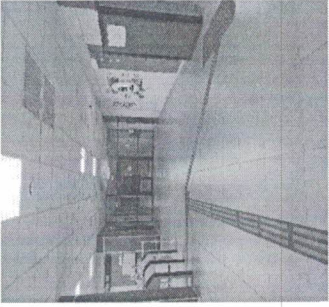
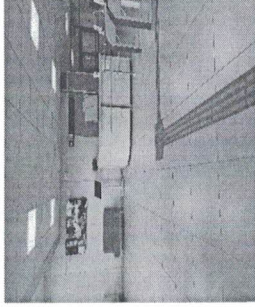
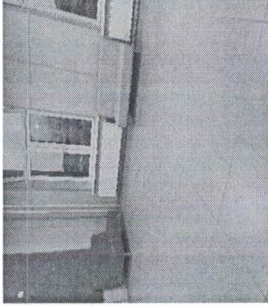
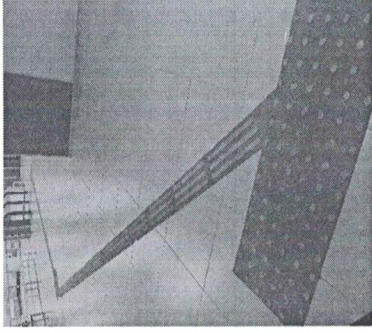
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
 <\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

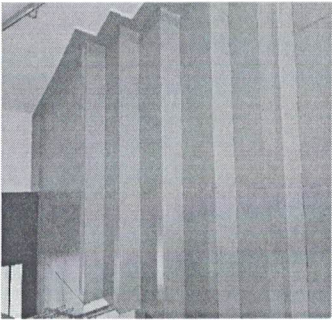
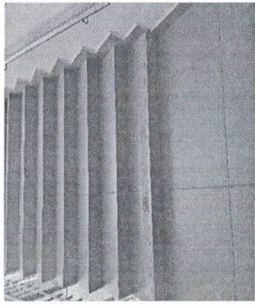
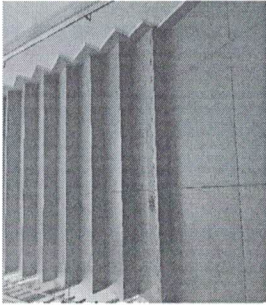
I. Результаты обследования:  
3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Култаевская средняя школа «Интеграция»  
Пермский край, Пермский муниципальный округ, с.Култаево, ул. Романа Кашина д.88 А.  
(наименование объекта, адрес)

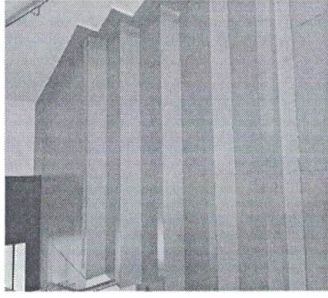

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента                   | Норматив                                                                                                                                                  | Ссылка на норматив        | Наличие элемента |            |                                                                                     | Фактическое состояние (в т.ч. результаты замеров)                                                                                                                                                                                              | Выявленные нарушения и замечания                   |                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |                                                                      |                                                                                                                                                           |                           | есть/нет         | № на плане | фото                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                | Содержание (обозначить соответствует ли нормативу) | Значимо для инвалида (категория) |
| 1     | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                         | 4                         | 5                | 6          | 7                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                  | 10                               |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания)                                   |                                                                                                                                                           |                           |                  |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                  |
| 3.1.1 | Ширина контрольного пропускного устройства для инвалидов на колясках | - не менее 0,95 м<br>Дополнительно следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. | п. 6.1.9 СП 59.13330.2020 | есть             |            |  | Ширина контрольно-пропускного устройства – 0,66 м.<br>Ширина контрольно-пропускной площадки – 1,2х3,9м.<br>Дополнительно имеется боковой проход шириной 1,25 м., для обеспечения прохода для инвалидов на креслах-колясках и других категорий. | Соответствует нормативу                            | К                                |








|       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                            |      |                                                                                      |                                                                                                                            |                         |       |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 3.1.2 | Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.)  | не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана. | п. 6.2.1 СП 59.13330.2020  | есть |     | Ширина коридоров на этажах здания от 1,8м и более                                                                          | Соответствует нормативу | Қ,О   |
| 3.1.3 | Подходы к оборудованию и мебели должны быть по ширине | ширина не менее 0,9 м, - для поворота на 90° - 1,2 x 1,2 м; - разворот на 180° - диаметром 1,4 м.                                                                                                                              | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020  | есть |    | Ширина подходов к оборудованию и мебели более 0,9 м, разворот на 180° более диаметром 1,4 м.                               | Соответствует нормативу | К     |
| 3.1.4 | Зоны отдыха                                           | На каждом этаже, где ожидают посетители, зоны отдыха на 2 – 3 места, в т.ч. для инвалидов на колясках.                                                                                                                         | п. 6.2.5 СП 59.13330.2020  | есть |    | На каждом этаже имеются зоны отдыха.                                                                                       | Соответствует нормативу | Қ,О,С |
| 3.1.5 | Тактильные напольные направляющие указатели           | для обозначения основных путей безопасного передвижения при ширине более 4 м и длине более 70 м к месту обслуживания, если отсутствуют иные направляющие ориентиры (непрерывные линии стен, поручни, ограждения).              | п. 6.5.12 СП 59.13330.2020 | есть |  | Тактильные напольные указатели, на первом этаже обозначения основных путей безопасного передвижения при ширине более 4 м . | Соответствует нормативу | С     |



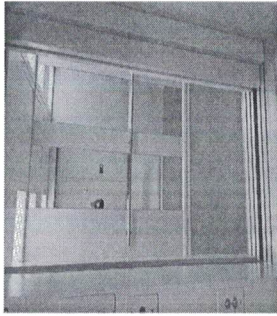
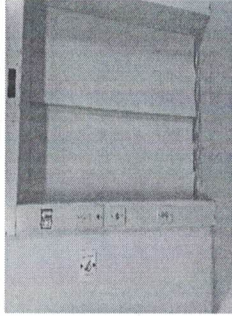
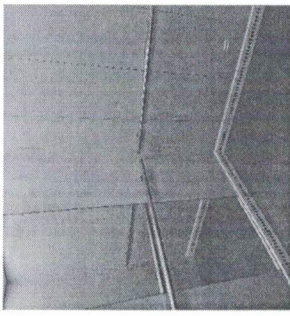
| 3.2 Лестница внутри здания |                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                           |      |  |                                                                                     |                                                               |                         |     |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
|                            |                                  | - ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью<br>- на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам, есть бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 | есть |  |   | Ступени лестниц ровные, без выступов.                         | Соответствует нормативу | О,С |
| 3.2.1                      | Ступени лестниц                  |                                                                                                                                                                                                                           |                           |      |  |                                                                                     |                                                               |                         |     |
|                            |                                  | горизонтальные шириной 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м). Высота ступеней - 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м).                                                                                                   | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 | есть |  |   | Ширина проступни ступени - 0,3 м. Высота ступени 0,15 м.      | Соответствует нормативу | С,О |
| 3.2.2                      | Проступи ступеней                |                                                                                                                                                                                                                           |                           |      |  |                                                                                     |                                                               |                         |     |
|                            |                                  | ступени, различающиеся по высоте и ширине, не допускаются. Применение ступеней, из прозрачных и полированных материалов, не допускается.                                                                                  | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020 | есть |  |  | В пределах одного марша ступени одинаковы по высоте и ширине. | Соответствует нормативу | С,О |
| 3.2.3                      | В пределах одного марша лестницы |                                                                                                                                                                                                                           |                           |      |  |                                                                                     |                                                               |                         |     |

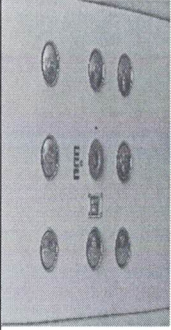
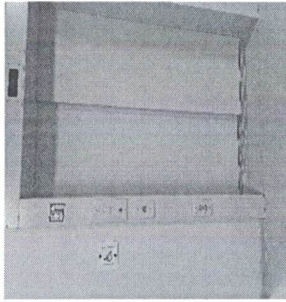
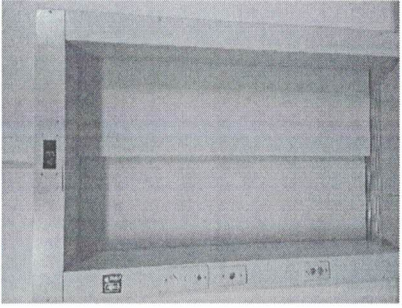


|       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |      |                                                                                      |                                                                                                                                                   |                         |     |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 3.2.4 | Проступи краевых ступеней лестничных маршей | нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м | п. 6.2.8 СП 59.13330.2016  | есть |    | Нанесена контрастная полоса желтого цвета, шириной - 0,08 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,035 м. | Соответствует нормативу | С,О |
| 3.2.5 | Тактильные полосы перед лестницей           | если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша                                                       | п. 6.2.8 СП 59.13330.2020  | нет  | X                                                                                    | В образовательных организациях тактильные полосы не предусматриваются                                                                             | Соответствует нормативу | С   |
| 3.2.6 | Ограждения с поручнями                      | Вдоль обеих сторон открытых лестниц на высоте 0,9 м (+/- 0,03 м)                                                                                                                                                                    | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 | есть |   | Ограждения вдоль обеих сторон открытой лестницы на высоте 0,6м и 0,9 м.                                                                           | Соответствует нормативу | О,С |
| 3.2.7 | Поручень ограждений                         | с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте.                                                                                                                                                                        | п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 | есть |  | С внутренней стороны лестницы поручень непрерывный по всей ее высоте.                                                                             | Соответствует нормативу | О,С |

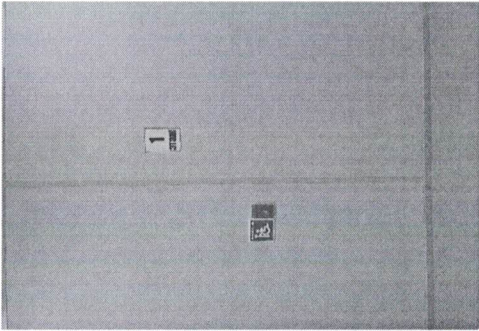
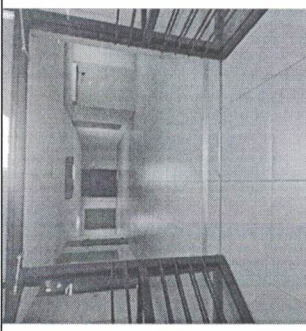
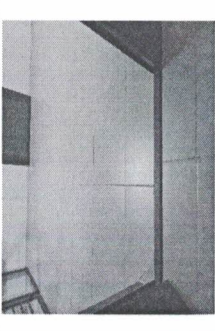
|        |                                               |                                                                                                                                                                    |                                                         |      |                                                                                      |                                                                                                             |                                                           |     |
|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.8  | Завершающие горизонтальные части поручня      | - длиннее марша лестницы на 0,3 м (+/- 0,03 м);<br>- имеют не травмирующее завершение.                                                                             | п. 6.2.11,<br>п. 5.1.13 СП 59.13330.2016                | есть |     | Длиннее марша лестницы на 0,15 м.<br><br>Имеют не травмирующее завершение.                                  | Не соответствует нормативу<br><br>Соответствует нормативу | О,С |
| 3.2.9  | Диаметр поручня                               | округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м (для детей - 0,03 м).                                                                                                | п. 6.2.12 СП 59.13330.2020                              | есть |    | Поручень округлого сечения диаметром от 0,04 м.                                                             | Соответствует нормативу                                   | О,С |
| 3.2.10 | Расстояние в свету между поручнем и стеной    | - не менее 0,045 м.<br>- стена вдоль поручня должна быть гладкой                                                                                                   | п. 6.2.12 СП 59.13330.2020                              | есть |    | Стена вдоль поручня гладкая, расстояние в свету между поручнем и стеной 0,04 м.                             | Соответствует нормативу                                   | О,С |
| 3.2.11 | Рельефные обозначения этажей.                 | на боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий                                                                                 | п. 6.2.12 СП 59.13330.2020                              | есть |    | Рельефные обозначения расположены на боковой по отношению к маршу, поверхности поручней.                    | Соответствует нормативу                                   | С   |
| 3.3    | Пандус (внутри здания)                        |                                                                                                                                                                    |                                                         |      |                                                                                      |                                                                                                             |                                                           |     |
| 3.3    | Пандус (внутри здания)                        | -                                                                                                                                                                  | -                                                       | нет  | -                                                                                    | Пандус внутри здания отсутствует.                                                                           | -                                                         | К   |
| 3.4    | Лифт пассажирский                             |                                                                                                                                                                    |                                                         |      |                                                                                      |                                                                                                             |                                                           |     |
| 3.4.1  | Платформа подъемная вертикального перемещения | - скорость устройства не более 0,15 м/с;<br>- нагрузка из расчета не менее 210 кг/м площади пола;<br>- максимально допустимая грузоподъемность должна быть 500 кг. | п. 6.2.17 СП 59.13330.2020;<br>п. 4.9 ГОСТ Р 55555-2013 | есть |  | Лифт пассажирский:-<br>число пассажиров – 13 человек;<br>- максимально допустимая грузоподъемность 1000 кг. | Соответствует нормативу                                   | К   |

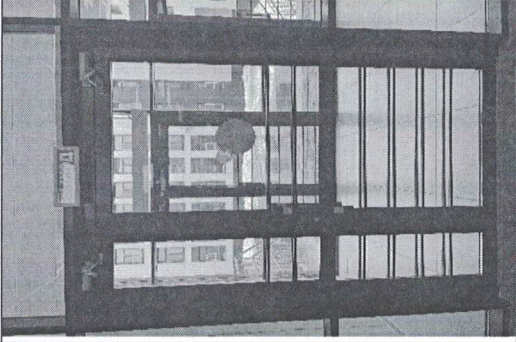
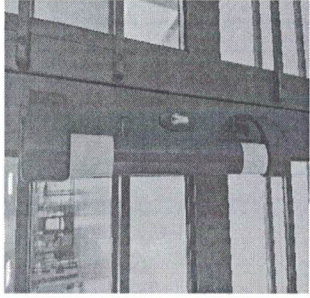




|       |                                                                                              |                                                                                                                |                            |      |                                                                                      |                                                                  |                         |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 3.4.3 | Свободная площадка перед подъемной платформой                                                | - не менее 1,6 x 1,6 м;<br>- при затесненных условиях допускается уменьшение размеров площадки до 1,2 x 1,2 м. | п. 6.2.17 СП 59.13330.2020 | есть |     | Площадка перед лифтом 2,8x3,5м.                                  | Соответствует нормативу | К   |
| 3.4.4 | Ширина дверного проема лифта для нового строительства общественных и производственных зданий | не менее 0,9 м                                                                                                 | п. 6.2.13 СП 59.13330.2020 | есть |    | Ширина дверного проема лифта 1,2м.                               | Соответствует нормативу | К   |
| 3.4.5 | Размеры кабины лифта                                                                         | не менее 1,1 м x 1,4 м (ширина x глубина)                                                                      | п. 6.2.14 СП 59.13330.2020 | есть |    | Размеры кабины лифта 1,1x2,05 м.                                 | Соответствует нормативу | К,О |
| 3.4.6 | Кнопка вызова лифта на любом этаже                                                           | не более 1,1 м и не менее 0,85 м от уровня пола                                                                | п. 6.4.2 СП 59.13330.2020  | есть |   | Кнопка вызова лифта на высоте 1,1 м.                             | Соответствует нормативу | К,О |
| 3.4.7 | Поручень в кабине лифта                                                                      | - на одной боковой стене кабины должен быть установлен поручень;<br>- высота 0,9 +/- 0,025 м                   | п. 5.3.2.1 ГОСТ 33652-2019 | есть |  | Поручень в кабине лифта на всех боковых стенах, на высоте 0,9 м. | Соответствует нормативу | К,О |


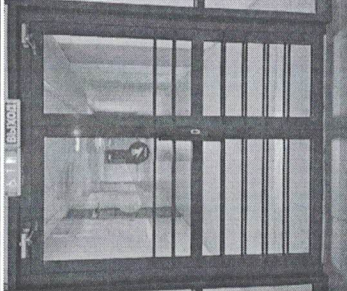
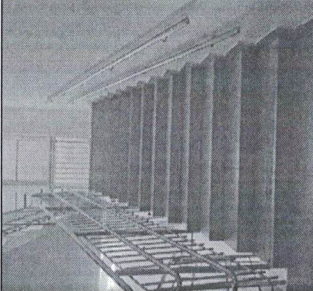
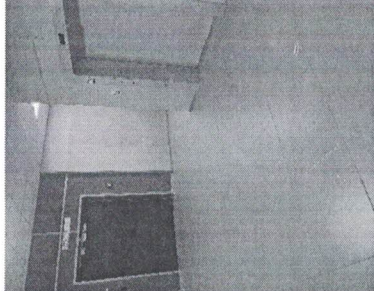
|       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                         |       |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 3.4.8 | Идентификация рабочей поверхности кнопок на этаже и в кабине | визуальное (контрастность) и тактильное (рельеф) отличие от лицевой панели поста управления или других окружающих элементов                                                                                                                                            | п. 5.4 ГОСТ 33652-2019                                               | есть |   | Имеется визуальное и тактильное управление.                                                                                                                                                                            | Соответствует нормативу | К,О,С |
| 3.4.9 | Световое/звуковое оповещение                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- прибытие кабины лифта на этаж сопровождается визуальным сигналом.</li> <li>- в лифтовом холле автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа, на котором совершена остановка кабины.</li> </ul> | <p>п. 6.2.16 СП 59.13330.2020,</p> <p>п. 5.4.2.3 ГОСТ 33652-2019</p> | есть |                                                                                    | <p>Прибытие кабины лифта на этаж сопровождается визуальным сигналом, в лифтовом холле имеется автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа, на котором совершена остановка кабины.</p> | Соответствует нормативу | С,Г   |

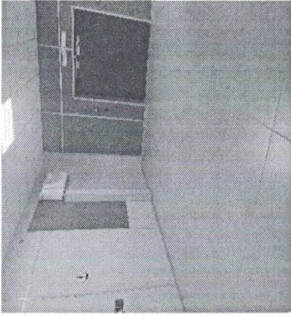
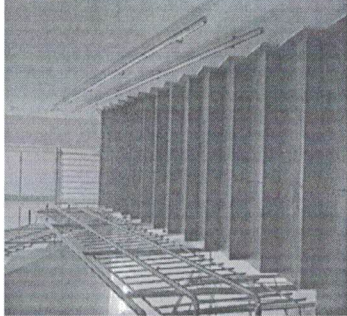
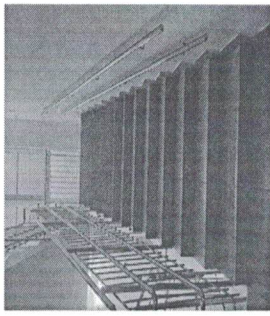


|        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |      |  |                                                                                      |                                                                                                          |                         |       |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 3.4.10 | Цифровое обозначение этажа                | <p>- на стенах смежно с выходами из лифтов, на высоте 1,5 м от уровня пола обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля.</p> <p>Размер знака: высотой 50 мм и рельеф не менее 1,0 мм.</p> <p>- На стене напротив на высоте 1,5 м обозначение этажа высотой цифр не менее 0,1 и не более 0,2 м, контрастное по отношению к цвету поверхности стены.</p> | п. 6.2.16 СП 59.13330.2020          | есть |  |    | На стене напротив на высоте 1,5 м обозначение этажа, контрастное по отношению к цвету поверхности стены. | Соответствует нормативу | С,Г   |
| 3.5    | Дверь в коридорах                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |      |  |                                                                                      |                                                                                                          |                         |       |
| 3.5.1  | Ширина дверных и открытых проемов в стене | <p>- 0,9 м, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м;</p> <p>- порог не более 0,014 м</p>                                                                                                                                                                                                                    | п. 6.1.5, п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | есть |  |   | Двухстворчатые двери, ширина дверного проема в проеме в свету 1,65 м                                     | Соответствует нормативу | К     |
| 3.5.2  | Высота дверного порога                    | не более 0,014 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020           | есть |  |  | Высота дверного порога 0,01 м.                                                                           | Соответствует нормативу | К,О,С |

|       |                                                              |                                                                                                                                                                               |                            |      |                                                                                      |                                                                                                                                       |                         |       |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 3.5.3 | Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей | - на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.<br>- контрастную маркировку допускаются заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. | п. 6.1.6 СП 59.13330.2020  | есть |     | Имеют контрастную маркировку на одном уровне на высоте 1,3 м.                                                                         | Соответствует нормативу | С     |
| 3.5.4 | Дверные ручки                                                | имеют С- и П-образные формы, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье       | п. 6.4.3 СП 59.13330.2020  | есть |    | Ручки двери, выделены контрастом, имеют П – образную форму, позволяет управлять ею одной рукой и не требует применения больших усилий | Соответствует нормативу | К,О,С |
| 3.6   | <b>Пути эвакуации (безопасные зоны)</b>                      |                                                                                                                                                                               |                            |      |                                                                                      |                                                                                                                                       |                         |       |
| 3.6.1 | Места обслуживания или постоянного нахождения инвалидов      | размещены на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений                                                                                                                 | п. 6.2.20 СП 59.13330.2020 | есть |   | Места обслуживания размещены на расстоянии от 5 м. выходов из помещений.                                                              | Соответствует нормативу | К,О,С |
| 3.6.2 | Ширина эвакуационных выходов (дверей)                        | не менее 1,2 м                                                                                                                                                                | п. 6.2.21 СП 59.13330.2020 | есть |  | Ширина эвакуационных выходов одной створки 0,95 м, при открывании второй створки 1,35 м.                                              | Соответствует нормативу | К     |



|       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |      |  |                                                                                      |                                                                                                                                                               |                         |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 3.6.3 | Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов | - ширина не менее 1,2 м<br>- уклон не более 5%                                                                                                                                                                                                     | п. 6.2.21 СП 59.13330.2020 | есть |  |     | Ширина 3,6 м, уклоны отсутствуют                                                                                                                              | Соответствует нормативу | К,О       |
| 3.6.4 | Двери на путях эвакуации                                         | Имеет цвет, который с учетом освещенности при аварийном освещении будет обеспечивать контраст относительно цвета стены.                                                                                                                            | п. 6.2.23 СП 59.13330.2020 | есть |  |    | Двери имеют табло, которое с учетом освещенности при аварийном освещении будет обеспечивать контраст                                                          | Соответствует нормативу | С         |
| 3.6.5 | Ширина марша лестницы                                            | - 1,35 м с числом людей, более 200 человек;<br>- 1,6 м с числом людей более 600 человек;<br>- 1,2 м с числом менее 200 человек;                                                                                                                    | п. 6.2.24 СП 59.13330.2020 | есть |  |   | Ширина марша лестницы 1,38 м.                                                                                                                                 | Соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |
| 3.6.6 | Зоны безопасности                                                | - не менее одной пожаробезопасной зоны на этаж в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно.<br>- на этажах имеющих эвакуационные выходы наружу, пожаробезопасные зоны не требуются. | п. 6.2.25 СП 59.13330.2020 | есть |  |  | На каждом этаже имеется две пожаробезопасные зоны в пределах помещений одного пожарного отсека для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно. | Соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |

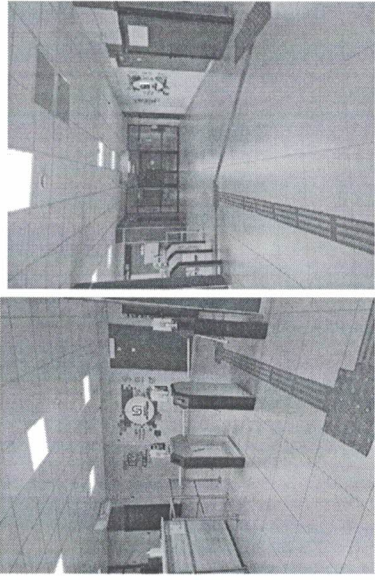
|       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |      |                                                                                     |                                                                                                             |                            |           |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| 3.6.7 | Пожаробезопасная зона              | Имеющая выход на лестничную клетку, имеет место для размещения необходимых приспособлений для эвакуации (не менее одних носилок и двух эвакуационных кресел на каждые 10 человек.                                                    | п. 6.2.28 СП 59.13330.2020          | есть |    | Имеются выходы на лестничную клетку, имеется место для размещения необходимых приспособлений для эвакуации. | Соответствует нормативу    | К,О,С,Г,У |
| 3.6.8 | Эвакуационные лестницы             | На проступнях верхней и нижней ступеней каждого марша, нанесены контрастные или контрастные фотолуминесцентные полосы общей шириной 0,08 - 0,1 м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04 м | п.6.2.8, п. 6.2.29 СП 59.13330.2020 | есть |   | На проступнях верхней и нижней ступеней каждого марша, нанесены контрастные полосы шириной 0,08 м.          | Соответствует нормативу    | К,О,С,Г,У |
| 3.6.9 | Поручни лестниц на путях эвакуации | В условиях темноты они имеют яркостный контраст за счет применения фотолуминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки.                                                                                            | 6.2.29 СП 59.13330.2020             | нет  |  | Эвакуационные лестницы в условиях темноты не имеют яркостный контраст.                                      | Не соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |

### Работа по адаптации объектов

| № п/п                   | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание                                                                                                    | Виды работ                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.2                     | Лестница (внутри здания)                           | Выполнить монтаж поручней с обеспечением их выступления за пределы лестничного марша на расстояние 0,3 метра. | Текущий ремонт               |
| 3.5                     | Дверь                                              | На поручни эвакуационных лестниц нанести фотолуминесцентные покрытия.                                         | Организационные мероприятия. |
| ОБЩИЕ требования к зоне |                                                    | Не требуется                                                                                                  |                              |



## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                       | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)                                                                                                                                                                                                                               | Приложение |                                                                                    | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N на плане | N фото                                                                             |                                                                           |
| 1                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4                                                                                  | 5                                                                         |
| Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | <p>ДП-И (К,Г,У) – доступно полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями слуха, умственного развития.</p> <p>ДЧ-И (О,С) – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения.</p> |            |  | <p>Текущий ремонт.</p> <p>Организационные мероприятия.</p>                |

Комментарий к заключению:

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
 <\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

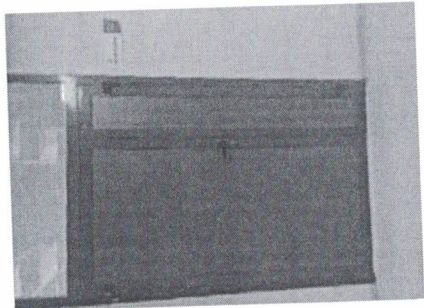
Приложение 4 (П)  
к Акту обследования объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
к паспорту доступности объекта  
социальной инфраструктуры  
от " " 20 г. №

I. Результаты обследования:  
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Култаевская средняя школа «Интеграция»

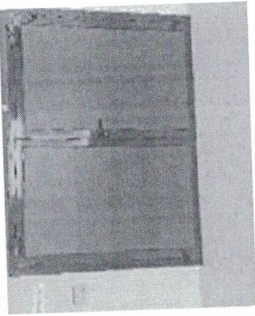
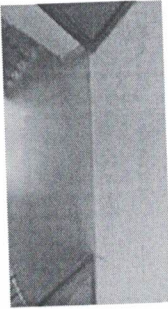
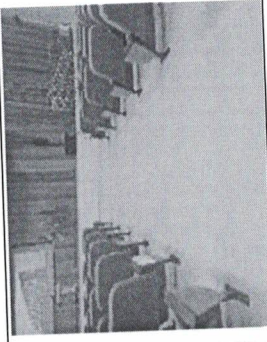
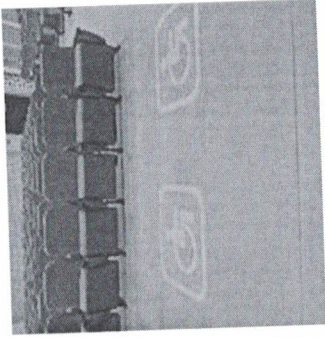
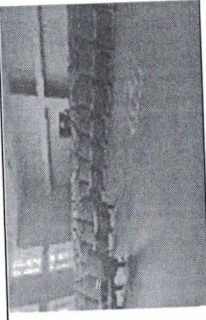
Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Култаево, ул. Романа Кашина д.88 А.

(наименование объекта, адрес)

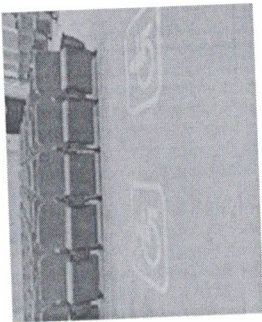
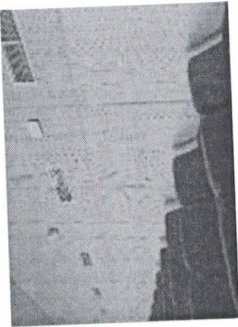
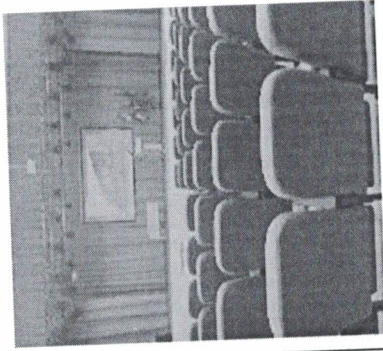
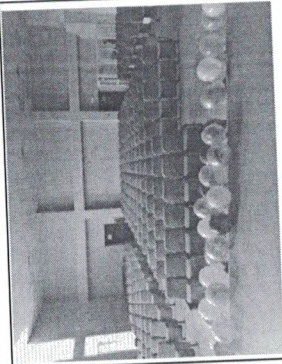
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента                                                                                                     | Норматив                                                                                                                                                                                                                                                             | Ссылка на норматив        | Наличие элемента |            |                                                                                     | Фактическое состояние                                                                                                                                                                                                                                                           | Выявленные нарушения и замечания |                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | есть/нет         | № на плане | фото                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) |
| 1     | 2                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                         | 5                | 6          | 7                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                | 10                               |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |
| 4.1.1 | Информирующие таблички помещений (в том числе тактильно-звуковые) с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля | - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020 | есть             |            |  | Информационные таблички размещены перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема. | Соответствует нормативу          | К, О, Г, У, С                    |
|       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                  |            |                                                                                     | Таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля отсутствуют.                                                                                                                                                                      | Не соответствует нормативу       |                                  |



[illegible]

|       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                           |      |                                                                                      |                                                                         |                         |       |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 4.2.1 | Ширина дверного проема                               | не менее 0,9 м                                                                                                                                                                                                                | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | есть |    | Ширина дверного проема одной створки 1 м, при открывании второй 2,05 м. | Соответствует нормативу | К     |
| 4.2.2 | Высота дверного порога                               | не более 0,014 м                                                                                                                                                                                                              | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 | нет  |    | Дверной порог отсутствует                                               | Соответствует нормативу | К,О,С |
| 4.2.3 | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | не менее 1,2 м                                                                                                                                                                                                                | п. 6.2.2 СП 59.13330.2020 | есть |    | Ширина прохода 1,6 м                                                    | Соответствует нормативу | К     |
| 4.2.4 | Места для инвалидов в зальных помещениях             | стулья или скамьи, с подлокотниками из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны иметь опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи. | п. 8.6.3 СП 59.13330.2020 | есть |   | Кресла в зрительном зале с подлокотниками.                              | Соответствует нормативу | К     |
| 4.2.5 | Расчетное число зрительских мест для инвалидов       | не менее 5% общего числа зрителей                                                                                                                                                                                             | п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 | есть |  | Имеется место для размещения зрительских мест для инвалидов 5%          | Соответствует нормативу | К     |



|       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                        |      |                                                                                      |                                                                        |                         |   |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
| 4.2.6 | Размеры места для зрителя, использующего кресло-коляску | 0,9 x 1,4 м.                                                                                                                                                                                                                   | п. 8.1.6 СП 59.13330.2020              | есть |    | место для зрителя использующего кресло-коляску 1,7 x 2,8 м; 1,7x1,4 м. | Соответствует нормативу | К |
| 4.2.7 | Система усиления звука                                  | индивидуальное и коллективное пользование устройства улучшения звука                                                                                                                                                           | п. 8.1.9 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51671 | есть |    | В зрительном зале используется система коллективного усиления звука.   | Соответствует нормативу | Г |
| 4.2.8 | Доступность мест для инвалидов с нарушением слуха.      | размещены в зоне действия системы обеспечения разборчивости звуковой информации и зоны действия системы тифлокомментирования, а также в зоне видимости "бегущей строки", телемонитора или зоны для размещения сурдопереводчика | п. 8.1.5 СП 59.13330.2020              | есть |   | Имеется мультимедийная система, трансляция                             | Соответствует нормативу | Г |
| 4.2.9 | Пандусы и ступени в зоне зрительских мест               | имеют подсветку или фотолюминисцентную маркировку при использовании в зале зтемнения                                                                                                                                           | п. 8.1.6 59.13330.2020                 | есть |  | Пандусы и ступени в зоне зрительских мест отсутствуют                  | Соответствует нормативу | С |

[illegible]

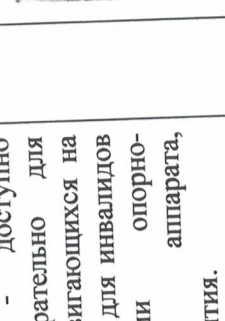


|       |                                                                                                                                                                             |          |                               |      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 4.4.1 | Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации                                                | Наличие. | ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ | есть | <p>1. 08.2024 г.</p> <p>УТВЕРЖАЮ:  <br/> <i>И.И. Иванов</i></p> <p>Директор филиала</p> <p>С.И. Сидоров</p> <p>18.12.2024</p> | <p>В организации оказывается помощь в преодолении барьеров. Утвержден приказ от 31.08.2024 № 1371 «О назначении ответственных лиц за встречу и сопровождение граждан, относящихся к маломобильным группам населения и инвалидам».</p> | Соответствует нормативу | K <sub>2</sub> O, C <sub>2</sub> Г, У |
| 4.4.2 | Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги или к месту предоставления услуги собаководу при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение | Наличие. | ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ | есть | <p>УТВЕРЖАЮ:  <br/> <i>И.И. Иванов</i></p> <p>Директор филиала</p> <p>С.И. Сидоров</p> <p>18.12.2024</p>                      | <p>Утвержден приказ от 22.10.2024 № 187 «О порядке доступа собаководов, сопровождающих лиц ОВЗ и инвалидов, и об определении специального места для собаки-поводыря»</p>                                                              | Соответствует нормативу | K <sub>2</sub> O, C <sub>2</sub> Г, У |
| 4.4.3 | Организация инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов                         | Наличие. | ст. 15 от 24.11.1995 N 181-ФЗ | есть | <p>УТВЕРЖАЮ:  <br/> <i>И.И. Иванов</i></p> <p>Директор филиала</p> <p>С.И. Сидоров</p> <p>18.12.2024</p>                      | <p>Проводятся инструктажи по оказанию услуг для инвалидов.</p>                                                                                                                                                                        | Соответствует нормативу | K <sub>2</sub> O, C <sub>2</sub> Г, У |

# Работа по адаптации объектов

| № п/п                   | Наименование функционально-планировочного элемента      | Содержание                                                                                                                                                   | Виды работ                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 4.1                     | Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей) | Установить систему дополнительного озвучивания.<br>Установить таблички с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля. | Организационные мероприятия |
| ОБЩИЕ требования к зоне |                                                         | Привести в соответствие нормативным требованиям.                                                                                                             |                             |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)                                                                                                                                                                                                                    | Приложение                                                                         |                                                                                     | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | N на плане                                                                         | N фото                                                                              |                                                                           |
| 1                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                  | 4                                                                                   | 5                                                                         |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О,У) - доступно полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственного развития.<br>ДЧ-И (Г,С) – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, зрения. |  |  | Организационные мероприятия                                               |

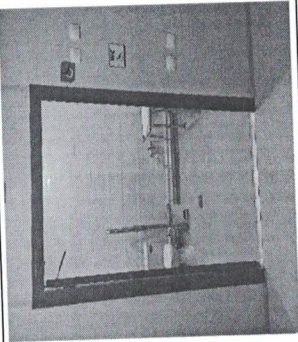
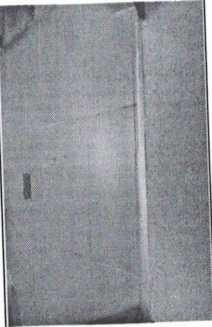
Комментарий к заключению:

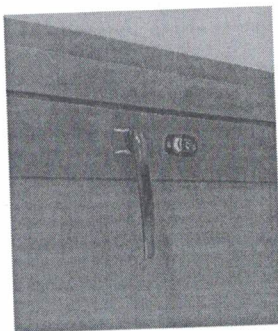
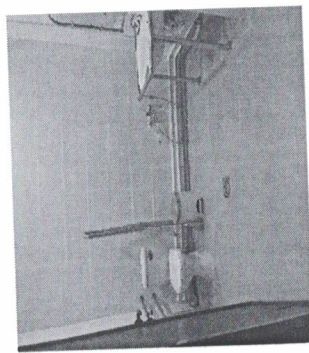
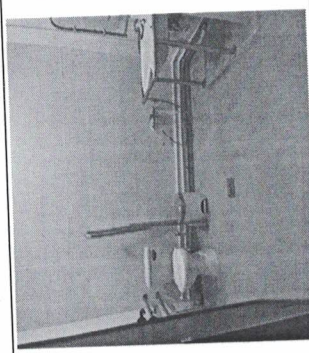
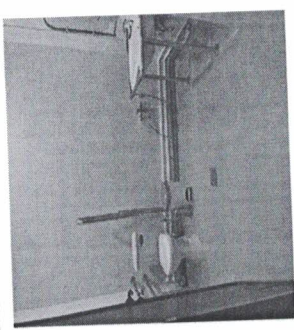
-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
 <\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



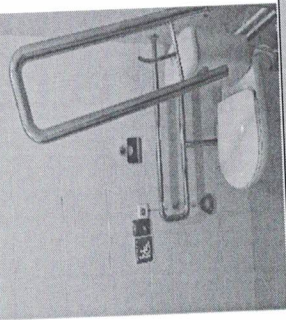
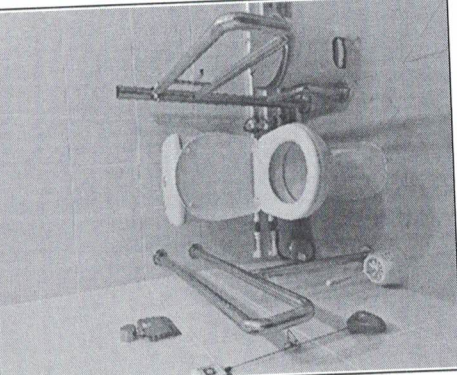
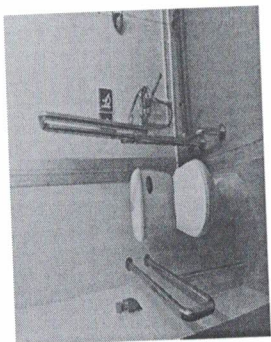
I. Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений

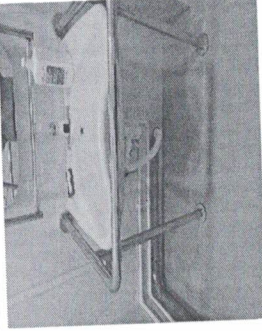
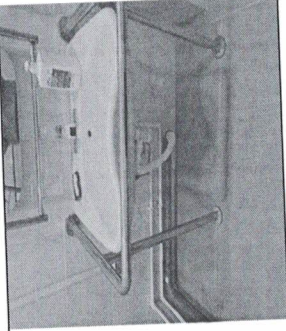
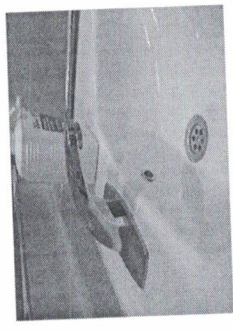
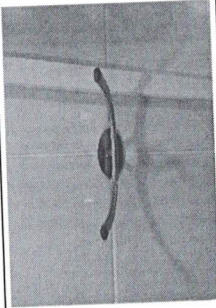
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Култаевская средняя школа «Интеграция»  
Пермский край, Пермский муниципальный округ, с.Култаево, ул. Романа Кашина д.88 А.  
(наименование объекта, адрес)

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Норматив                                             | Ссылка на<br>норматив        | Наличие элемента |          |                                                                                      | Фактическое<br>состояние                                        | Выявленные нарушения<br>и замечания |                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                              |                                                      |                              | № на<br>плане    | есть/нет | фото                                                                                 |                                                                 | Содержание                          | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) |
| 1        | 2                                                            | 3                                                    | 4                            | 5                | 6        | 7                                                                                    | 8                                                               | 9                                   | 10                                        |
| 5.1      | Туалетная комната                                            |                                                      |                              |                  |          |                                                                                      |                                                                 |                                     |                                           |
| 5.1.1    | Ширина дверного<br>проема                                    | Не менее 0,9 м<br>Двери должны<br>открываться наружу | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020 | есть             |          |   | Ширина дверного<br>проема 1 м<br>Двери открываются<br>во внутрь | Соответствует<br>нормативу          | К                                         |
| 5.1.2    | Дверной порог                                                | Отсутствует или не<br>более 0,014 м                  | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2020 | есть             |          |  | Дверной порог<br>отсутствует.                                   | Соответствует<br>нормативу          | К,О                                       |

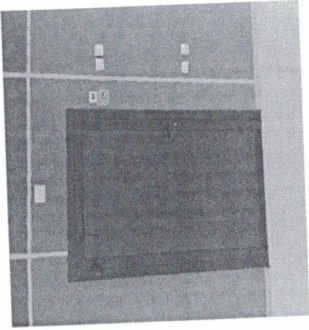
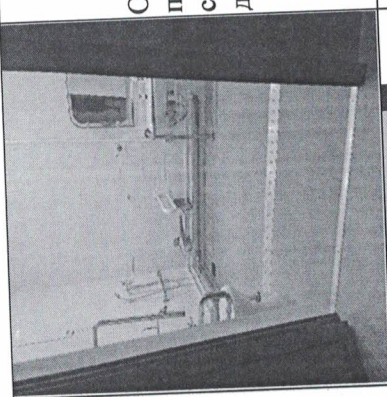
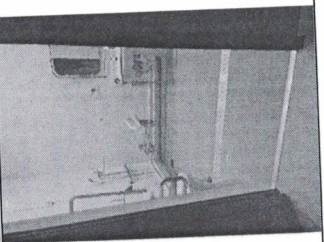
|       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           |      |                                                                                      |                                                                                                                                        |                         |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 5.1.3 | Дверные ручки                                                              | Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая приложения слишком больших усилий                                                                                                          | п.6.4.3 СП 59.13330.2020  | есть |    | Имеет форму, позволяющую управлять ею одной рукой и не требующую приложения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. | Соответствует нормативу | К,О |
| 5.1.4 | Размеры санитарно-гигиенического помещения                                 | Доступные кабины уборной в туалетных блоках 1,65 x 2,2 м; Универсальные кабины уборных: - с центральным расположением унитаза 2,2 x 2,25 м; - с правым или левым расположением унитаза 1,7 x 2,2 м | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 | есть |    | Общий размер помещения 2,26x2,45м.                                                                                                     | Соответствует нормативу | К   |
| 5.1.5 | Сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски. | Шириной не менее 0,8 м                                                                                                                                                                             | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 | есть |   | Сбоку от унитаза пространство шириной 1,3 м.                                                                                           | Соответствует нормативу | К,О |
| 5.1.6 | Свободное пространство для разворота кресла-коляски                        | Диаметром не менее 1,4 м                                                                                                                                                                           | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 | есть |  | Свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,4 м.                                                                   | Соответствует нормативу | К   |


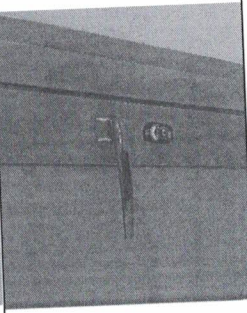
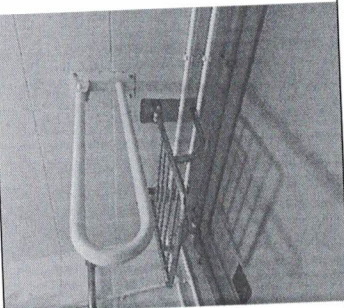


|        |                                |                                                                                                                                                               |                                                           |      |                                                                                     |                                                                                                                               |                         |     |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 5.1.7  | Поручни у унитаза              | Один или оба откидные                                                                                                                                         | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020<br>п. 5.2.8 ГОСТ Р 51261-2017   | есть |   | Один откидной поручень, второй стационарный                                                                                   | Соответствует нормативу | К,О |
| 5.1.8  | Ширина между поручнями унитаза | Не более 0,6 м                                                                                                                                                | Приложение Г, рис. Г.4 ГОСТ Р 51261-2017                  | есть |   | Ширина между поручнями унитаза 0,6 м.                                                                                         | Соответствует нормативу | К   |
| 5.1.9  | Конфигурация унитаза           | - высота 0,45 - 0,5 м (от пола до сиденья),<br>- длина 0,7 м;<br>- имеет опору для спины<br>- с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением | п.6.3.3, п.6.3.9 СП 59.13330.2020                         | есть |  | Высота 0,47 м (от пола до сиденья),<br>длина 0,45 м;<br>- имеет опору для спины;<br>- слив воды – ручное кнопочное управление | Соответствует нормативу | К,О |
| 5.1.10 | Писсуар                        | - на высоте от пола не более 0,4 м;<br>- с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением                                                      | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020<br>п. 5.2.8.6 ГОСТ Р 51261-2017 | нет  | X                                                                                   | Не предусмотрен проектом                                                                                                      | Соответствует нормативу | К   |

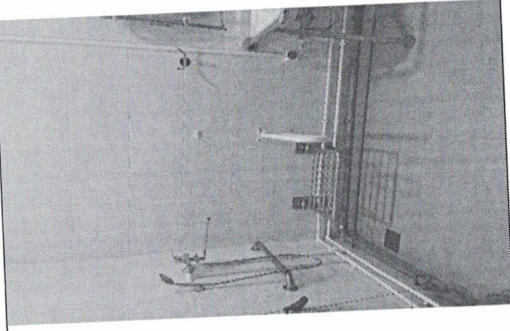
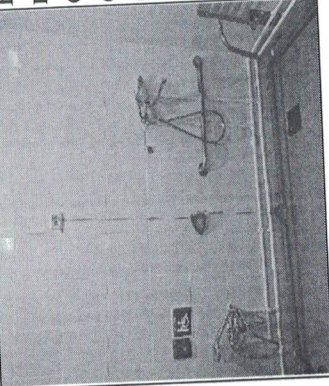
|        |                                                      |                                                                                                                                       |                                     |      |                                                                                     |                                                                                         |                         |     |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 5.1.11 | Требования к раковине                                | высотой не более 0,80 - 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м             | п. 6.3.3, п. 8.1.7 СП 59.13330.2020 | есть |   | Высота 0,83 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног 0,75 м, глубина - 0,5 м. | Соответствует нормативу | К   |
| 5.1.12 | Поручни у раковины                                   | Наличие.                                                                                                                              | п. 5.2.8.9 ГОСТ Р 51261-2017        | есть |   | Поручни у раковины имеются.                                                             | Соответствует нормативу | О   |
| 5.1.13 | Водопроводные краны                                  | водопроводные краны с рычажной и ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа | п. 6.3.9 СП 59.13330.2020           | есть |   | Водопроводный сенсорный кран бесконтактного типа                                        | Соответствует нормативу | О,К |
| 5.1.14 | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | на высоте 0,85 - 1,1 м от уровня пола                                                                                                 | п. 6.4.2 СП 59.13330.2020           | есть |  | Крючки для одежды, костылей на высоте 1,2 м.                                            | Соответствует нормативу | К,О |



|                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                           |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                         |       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 5.1.15                                               | Информационные таблички помещений                                                                                | со стороны ручки (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 | есть |    | Информационные таблички размещены со стороны ручки на высоте 1,3 от уровня пола и на расстоянии 0,17 м от края двери, выполнены рельефно-графическим и рельефно-точечным способом | Соответствует нормативу | К,О,С |
| 5.1.16                                               | Кнопка вызова персонала                                                                                          | оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи                                                                                       | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 | есть |    | Оборудованы системой тревожной сигнализации и системой двухсторонней громкоговорящей связи.                                                                                       | Соответствует нормативу | К,О,С |
| <b>5.2 Душевая комната оборудована при спортзале</b> |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                           |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                         |       |
| 5.2.1                                                | В помещениях душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске | предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски.                                                                                                                        | п. 6.3.4 СП 59.13330.2020 | нет  |   | Оборудовано помещение с санузлом и душевой зоной.                                                                                                                                 | Соответствует нормативу | К     |
| 5.2.2                                                | Ширина дверного проема                                                                                           | Не менее 0,9 м<br>Двери должны открываться наружу                                                                                                                                  | п. 6.3.3 СП 59.13330.2020 | есть |  | Ширина дверного проема 1м. Двери открываются наружу                                                                                                                               | Соответствует нормативу | К     |

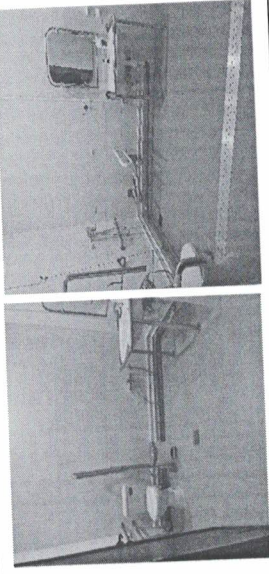
|       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|
| 5.2.3 | Дверной порог                                                                | Отсутствие или не более 0,014 м                                                                                                                                                                                                   | п. 6.2.4 СП 59.13330.2020                                                        | есть |    | Дверной порог отсутствует                                                                                                                                                                                                         | Соответствует нормативу    | К,О   |
| 5.2.4 | Дверные ручки                                                                | Форма, позволяющая управлять одной рукой и не требующая приложения слишком больших усилий                                                                                                                                         | п. 6.4.3 СП 59.13330.2020                                                        | есть |   | Дверные ручки позволяют управлять одной рукой и не требующая приложения слишком больших усилий                                                                                                                                    | Соответствует нормативу    | К,О   |
| 5.2.5 | Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения | <ul style="list-style-type: none"> <li>- закрытые душевые кабины</li> <li>- нескользкий пол</li> <li>- поддон без порога</li> </ul>                                                                                               | п. 6.3.5 СП 59.13330.2020                                                        | нет  | X                                                                                   | Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения отсутствуют закрытые душевые кабины                                                                                                                  | Не соответствует нормативу | К,О,С |
| 5.2.6 | Сиденье складное или переносное или закрепленное на стене. Поручни. Душ.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- сиденье на высоте не более 0,48 м от уровня поддона,</li> <li>- не закрепленный, ручной душ,</li> <li>- настенные поручни,</li> <li>- глубина и длина сиденья не менее 0,5 м.</li> </ul> | <p>п. 6.3.5 СП 59.13330.2020</p> <p>п. 5.2.8.7, п. 5.2.8.8 ГОСТ Р 51261-2017</p> | есть |  | <p>Сиденье на высоте не более 0,45 м от уровня поддона,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не закрепленный, ручной душ,</li> <li>- настенные поручни,</li> <li>- глубина и длина сиденья не менее 0,5x0,5 м.</li> </ul> | Соответствует нормативу    | К,О   |



|       |                                    |                                                                                              |                           |      |                                                                                     |                                                                                                                      |                         |       |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 5.2.7 | Размеры душевых                    | - закрытые 1,8 x 1,8 м;<br>- открытые и со сквозным проходом 1,2 x 0,9 м                     | п.6.3.7 СП 59.13330.2020  | есть |    | Общий размер помещения 2,26 м. x 2,4,5м.                                                                             | Соответствуют нормативу | К,О   |
| 5.2.8 | Габариты поддона (трапа) в душевых | свободная зона не менее 0,9 x 1,5 м.                                                         | п.6.3.7 СП 59.13330.2020  | нет  | X                                                                                   | Поддон отсутствует                                                                                                   | Соответствует нормативу | К,О   |
| 5.2.9 | Кнопка вызова персонала            | оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи | п. 6.3.6 СП 59.13330.2020 | есть |  | Кнопка вызова персонала оборудована системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи | Соответствует нормативу | К,О,С |

#### Работа по адаптации объектов

| № п/п                   | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание                                       | Виды работ   |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 5.1                     | Туалетная комната                                  | Не требуется                                     | Не требуется |
| 5.2                     | Душевая/ ванная комната                            | Не требуется                                     | Не требуется |
| ОБЩИЕ требования к зоне |                                                    | Привести в соответствие нормативным требованиям. |              |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)                                                                                                                                   | Приложение |                                                                                    | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                              | N на плане | N фото                                                                             |                                                                           |
| 1                                           | 2                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                  | 5                                                                         |
| Санитарно-гигиеническое помещение           | ДП-В (К, О, С, Г, У) - доступно полностью для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, умственного развития |            |  | Не требуется                                                              |

Комментарий к заключению:

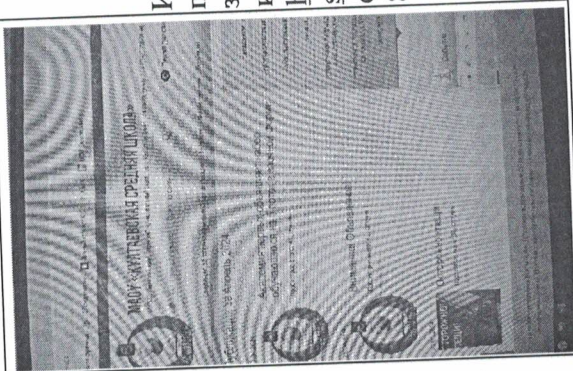
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
 <\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

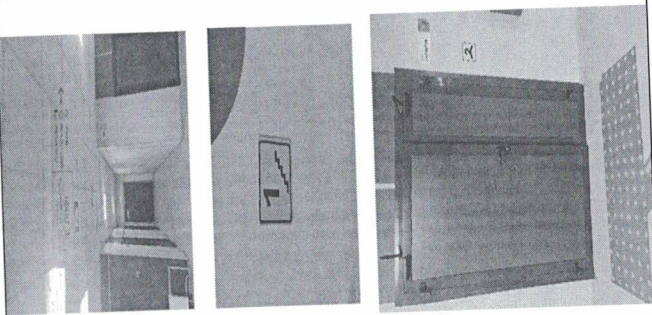
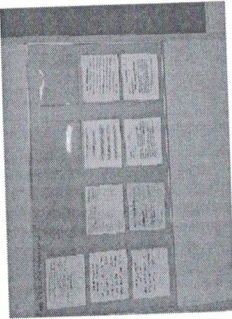


Приложение 6  
к Акту обследования объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
к паспорту доступности объекта  
социальной, инженерной  
и транспортной инфраструктур  
от " " 20\_\_ г. №\_\_

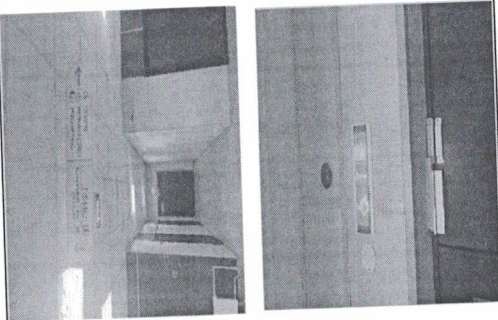
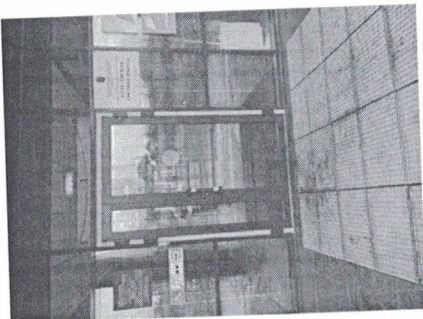
I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте

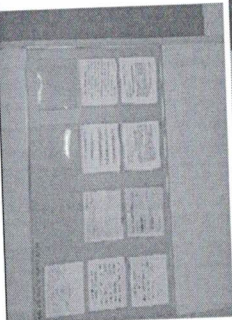




Муниципальное автономное образовательное учреждение «Култаевская средняя школа «Интеграция»  
Пермский край, Пермский муниципальный округ, с.Култаево, ул. Романа Кашина д.88 А.  
(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента                                                                          | Норматив                                            | Ссылка на норматив                               | Наличие элемента |          | Фактическое состояние                                                               | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                  |                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                             |                                                     |                                                  | № на плане       | есть/нет |                                                                                     | Содержание                                                                                                                                                                                                        | Значимо для инвалида (категория)         |
| 6.1.  | Визуальные, акустические, тактильные средства информации.                                                                   |                                                     |                                                  |                  |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| 6.1.1 | Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта, режиме его работы и порядке обслуживания инвалидов | интернет ресурс (сайт, соц. сети и т.д.)<br>телефон | п. 4.3.3. СП 136.13330.2012<br>ГОСТ Р 52872-2019 | есть             |          |  | Имеется возможность получения заблаговременной информации на сайте: <a href="https://kult.petrmschool.ru/sveden/common">https://kult.petrmschool.ru/sveden/common</a> , в соц. сети ВК, по телефону 8(342)2580444 | Соответствует нормативу<br><br>К,О,С,Г,У |


|       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |               |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 6.1.2 | Визуальные информационные знаки и указатели            | <p>размещены с учетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- угла поля наблюдения;</li> <li>- зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения);</li> <li>- отсутствия бликования, слепящего или недостаточного освещения и т.д.</li> </ul> | ГОСТ Р 51671-2020                                                | есть |   | <p>Визуальные информационные знаки и указатели размещены с учетом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- угла поля наблюдения;</li> <li>- зоны досягаемости (как для людей на креслах-колясках, так и для людей с нарушением зрения);</li> <li>- отсутствия бликования.</li> </ul> | Соответствует нормативу    | К, О, С, Г, У |
| 6.1.3 | Визуальные средства информации. Информационные стенды. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.</li> </ul>                                                                                             | <p>п. 6.5.4 СП 59.13330.2020</p> <p>п. 6.2 ГОСТ Р 51671-2020</p> | есть |  | <p>Информационные стенды на контрастном фоне, расположены на высоте 1,5 м. м от уровня пола.</p>                                                                                                                                                                                          | Соответствует нормативу    | К, О, С, Г, У |
| 6.1.4 | Акустические средства информации                       | <p>Оборудование зон обслуживания системами усиления слышимости:</p> <p>-индукционные системы</p>                                                                                                                                                                                            | п. 10.3 СП 136.13330.2012                                        | нет  | <p>X</p>                                                                            | <p>Индукционная система отсутствует.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | Не соответствует нормативу | С, Г          |



|       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |      |                                                                                     |                                                                                                                                                     |                         |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1.5 | Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения                        | Наличие                                                                                                                                                                                                                                                                | п. 6.5.5 СП 59.13330.2020                       | есть |   | Имеются пожарные оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения.                                          | Соответствует нормативу | Г |
| 6.1.6 | Информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля | размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); -перед входами во внутренние помещения, с указанием номера и назначения помещения. | п. 6.5.9 СП 59.13330.2020<br>ГОСТ Р 51671-2020; | есть |  | Информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля размещены на высоте 1,5 м. | Соответствует нормативу | С |

|       |                                                                                                          |                                                                                                                     |                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                         |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 6.1.7 | Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п.) | Наличие                                                                                                             | п. 10.1 СП 136.13330.2012 | есть |       | Имеются печатные носители статической информации (указатели, таблички, стенды)-                                              | Соответствует нормативу | С,К,Г |
| 6.1.8 | Звуковые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации                                  | звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации | п. 10.1 СП 136.13330.2012 | есть |    | Имеются звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации. | Соответствует нормативу | С     |


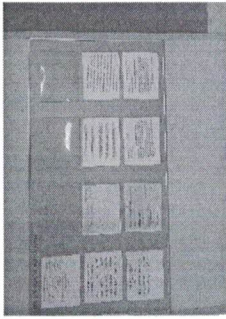


|       |                                                                                                  |                                                                                      |                           |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                         |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|
| 6.1.9 | Тактильно-визуальные указатели, выполненные рельефным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля | тактильные схемы, тактильно-визуальные указатели, информационные таблички и наклейки | п. 10.1 СП 136.13330.2012 | есть |   | Имеются тактильные схемы, тактильно-визуальные указатели, информационные таблички и наклейки. | Соответствует нормативу | С |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|

### Работа по адаптации объектов

| № п/п                   | Наименование функционально-планировочного элемента        | Содержание                                        | Виды работ   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 6.1.                    | Визуальные, акустические, тактильные средства информации. | Не требуется                                      | Не требуется |
| ОБЩИЕ требования к зоне |                                                           | Привести в соответствие установленным нормативам. |              |

### II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования)                                                                                                                                                                                                                                           | Приложение |                                                                                                                                                                         | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N на плане | N фото                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| 1                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4                                                                                                                                                                       | 5                                                                         |
| Системы информации на объекте               | ДП-И (К,О,У) – доступно полностью избирательно для инвалидов, передвижающихся на креслах-колясках, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушением умственного развития ДЧ-И (С,Г) – доступно частично избирательно для инвалидов с нарушением слуха и зрения. |            |   | Не требуется                                                              |

Комментарий к заключению:

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.  
 <\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.